



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



FUNASA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

VOLUME III – PROJETO BÁSICO

LOCALIDADE: SÃO JOAQUIM

CORAÇÃO DE JESUS – MG

**MEMORIAL DESCRITIVO – MEMORIAL
DE CÁLCULO – ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS – ORÇAMENTO – DESENHOS**

SETEMBRO / 2013

ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO	3
1.1	NORMAS UTILIZADAS.....	3
2	INTRODUÇÃO	5
2.1	LOCALIZAÇÃO.....	5
3	DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE	7
3.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	7
3.2	SISTEMA DE PRODUÇÃO.....	7
3.2.1	Captação.....	7
3.2.2	Adução de Água Bruta.....	9
3.3	RESERVAÇÃO.....	9
3.4	TRATAMENTO DE ÁGUA.....	9
3.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO.....	9
3.6	LIGAÇÕES PREDIAIS.....	10
4	DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA	11
4.1	CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO ADOTADOS.....	11
4.1.1	Consumo per capita: Análise do Índice per capita Adotado.....	11
4.1.2	Cálculo do 'per capita' e perdas utilizados na planilha de demandas.....	12
4.1.3	Coeficientes de Variação da Demanda.....	13
4.1.4	Índice Necessário à Reservação Total.....	13
4.1.5	Índice de Atendimento.....	13
4.1.6	Alcance de Projeto.....	13
4.1.7	Estudos Populacionais.....	14
4.1.7.1	<i>Evolução Populacional</i>	14
4.1.8	Estudos de Demanda.....	16
4.1.9	Vazões de Projeto.....	17
4.1.9.1	<i>Vazão de Produção</i>	17
4.1.9.2	<i>Vazão de Distribuição</i>	17
5	MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO	20
5.1	DESCRIÇÃO GERAL.....	20
5.2	CAPTAÇÃO – POÇO E-02.....	21
5.3	TRATAMENTO.....	25
5.3.1	FILTRO DESFERRIZADOR.....	26
5.3.2	ABRANDADOR.....	26
5.3.3	CASA DE QUÍMICA.....	27
5.4	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.....	29
5.5	RESERVAÇÃO.....	35
5.6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO.....	36
5.7	LIGAÇÕES PREDIAIS.....	37
6	PEÇAS GRÁFICAS DE DETALHAMENTOS	40
6.1	RELAÇÃO DE DESENHOS.....	40
7	ORÇAMENTO	41
7.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	42
7.2	MEMÓRIA DE CÁLCULO.....	65
7.3	RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.....	91
7.4	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS.....	153
7.5	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, OBRAS E SERVIÇOS.....	158
7.5.1	OBJETIVO.....	158
7.5.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	158
7.5.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS.....	159
7.5.4	FORNECIMENTO DE MATERIAL.....	170
7.5.5	MEDIÇÕES E PAGAMENTOS.....	170
7.5.6	PRAZOS E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO.....	171
7.5.7	TRABALHOS E FORNECIMENTOS EXTRAS.....	171



7.5.8	ACERTO DE MATERIAL E ENTREGA DA OBRA.....	171
8	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA	173
9	ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS COM ESTIMATIVA DE CUSTOS.....	175
9.1	CAPTAÇÃO / POÇO PROFUNDO E TRATAMENTO	175
9.2	RESERVATÓRIO APOIADO 60 M ³ – RAP01	175
9.3	DESCRIÇÕES TOPOGRÁFICAS.....	175
10	ANEXOS	176
10.1	POÇO E-01 (CPRM)	176
10.2	POÇO E-02 (CPRM)	179
10.3	POÇO E-02 (TESTE DE BOMBEAMENTO 2012)	181
10.4	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA.....	182
10.5	ANÁLISE BACTERIOLÓGICA	184
10.6	INFORMAÇÕES BÁSICAS OPERACIONAIS – IBO – CORAÇÃO DE JESUS	186
10.7	INFORMAÇÕES BÁSICAS GERENCIAIS – IBG – CORAÇÃO DE JESUS	187
10.8	ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	188
10.9	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	189
10.9.1	MANUAL DE OPERAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO	189
10.9.2	MANUAL DE OPERAÇÃO DO FILTRO DESFERRIZADOR E ABRANDADOR	208



1 APRESENTAÇÃO

A DESPRO apresenta a seguir o **Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água** da localidade de **São Joaquim**, pertencente ao município de **Coração de Jesus - MG**, atendendo o contrato **Nº 07/2012**, firmado entre a **DESPRO Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda** com a **FUNASA Fundação Nacional de Saúde**.

Para elaboração dos trabalhos serviram de insumos as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela FUNASA e levantamento de campo realizado pela DESPRO.

O Projeto Básico representa a etapa posterior ao Relatório de Técnico Preliminar, e apresenta o memorial descritivo, memorial de cálculo, peças gráficas de detalhamentos, orçamento e especificações técnicas.

O Projeto Básico é constituído de um único volume que integrará o trabalho como um todo, conforme relacionado a seguir:

- Relatório Técnico Preliminar – RTP;
- Serviços de Campo;
- **Projeto Básico de Engenharia – PB;**
- Projeto Executivo;
 - Projeto Elétrico
 - Projeto Estrutural
- Estudos Ambientais.

1.1 NORMAS UTILIZADAS

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas:

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;
- NBR-12212 de abril/2006 – Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea;
- BR-12213 de abril/1992 - Projetos de Captação de Água de superfície para



Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;
- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;
- NBR-12216/92 Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público.
- NBR-12217 de julho/1994 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.
- Portaria n. 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano publicada pelo Ministério da Saúde.

DESPRO Rua Aimorés, nº 428 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/ MG - Telefax: (31) 3213-8049 Email: funasa@desproprojetos.com.br	
Responsável Técnico: Alberto Oliveira Chaves – CREA MG 68.765/D	
Contrato de Prestação de Serviço: CT 07/2012	Ordem de Serviço: N°03
Coordenação: Suest - MG	
Emissão: Setembro/2013	

2 INTRODUÇÃO

O Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade São Joaquim localizado no município de Coração de Jesus/MG será detalhado conforme descrito no Relatório Técnico Preliminar levando em conta os diversos aspectos operacionais e custo de implantação da obra, apresentando menor custo financeiro em termos de Custo de implantação / m³ de água distribuída faturada visando sempre o melhor sistema a ser implantado com o mínimo de impacto ambiental na localidade.

O Sistema de Abastecimento de Água proposto para a Comunidade São Joaquim prevê:

- Cadastro das benfeitorias existentes;
- Melhorias na captação existente;
- Implantação de sistema de tratamento de água;
- Substituição da adutora existente;
- Substituição do reservatório existente;
- Substituição da rede de distribuição;
- Implantação de ligações prediais e implantação de hidrômetros;
- Verificação hidráulica do sistema proposto.

2.1 LOCALIZAÇÃO

O município de Coração de Jesus está posicionado nas seguintes coordenadas geográficas: 17°41'06" de latitude sul e 44°21'54" longitude oeste. A área total do município é de 2.225,216 km², segundo dados do IBGE. Coração de Jesus está inserido na mesorregião do Norte de Minas e microrregião de Montes Claros. Coração de Jesus está localizado a 475 km de Belo Horizonte, capital do Estado.

A localidade São Joaquim situa-se na zona rural do município de Coração de Jesus, distante cerca de 55 km da sede municipal, sendo o acesso feito por estrada intermunicipal. Suas coordenadas geográficas são: 16°37'37" de latitude sul e 44°41'44" de longitude oeste.

Figura 01 – Localização do distrito São Joaquim



Fonte: Mapa Rodoviário de Minas Gerais, 2002

Figura 02 – Imagem Satélite da sede do distrito São Joaquim



Fonte: Google Earth (Data: 23/09/2001)



3 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Coração de Jesus é a responsável pela operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de São Joaquim.

De acordo com os últimos dados do IBGE (setores censitários do Censo 2010) a comunidade de São Joaquim contava com cerca de 348 residências e 860 habitantes. Todas as residências são ligadas à rede de distribuição, mas nenhuma ligação é hidrometrada e não há cobrança pelos serviços prestados.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de São Joaquim são descritas a seguir, onde também são abordadas suas deficiências.

3.2 SISTEMA DE PRODUÇÃO

3.2.1 Captação

O sistema de produção da localidade de São Joaquim é baseado somente de manancial subterrâneo para suprir a demanda de água.

A captação é feita pelo poço tubular existente denominado Poço E-01, localizado na praça do distrito, perfurado pela prefeitura Municipal em 01/11/1975 (Dados CPRM). A seguir é apresentadas as principais características do poço E-01 disponibilizadas pelo SIAGAS / CPRM (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas / Serviço Geológico do Brasil) de um teste de bombeamento realizado em 08/11/2000:

Poço E-01

- Posicionamento geográfico: E=532472,420; N=8161832,823;
- Nível do Terreno: 641,95 m;
- Vazão: 2,58 l/s;
- Profundidade: 64,00 m;
- Nível Dinâmico: 20,00 m;
- Nível Estático: 15,40 m.

De acordo com o estudos de demandas da localidade São Joaquim a vazão necessária para atendimento em final de plano (ano 2034) com funcionamento do poço de 16 horas é de 2,84 l/s e o Poço E-01 não atenderia esta demanda. Além disso, este manancial está sendo utilizado a muitos anos.

A Prefeitura Municipal de Coração de Jesus mandou perfurar outro poço tubular profundo em São Joaquim em 01/01/1990 (dados CPRM) e este nunca foi equipado. Este poço está localizado próximo a saída para Coração de Jesus, na margem esquerda do Córrego São Joaquim.

Após a perfuração deste poço em 1990, denominado Poço E-02, a prefeitura realizou novo teste de bombeamento em 29/02/2012 (em anexo) onde as principais características são apresentadas em seguida:

Poço E-02

- Posicionamento geográfico: E=532561,754; N=8161351,725;
- Nível do Terreno: 636,330 m;
- Vazão: 3,33 l/s;
- Profundidade: 77,00 m;
- Nível Dinâmico: 28,00 m;
- Nível Estático: 7,00 m.

De acordo com análise físico-química realizada pela DESPRO através do laboratório LAEE em 28/11/2012, o poço apresenta água com qualidade razoável. Foi observado o parâmetro 'Dureza Total' elevado com 264,00 mg / l de CaCO₃. Este valor de dureza está dentro dos parâmetros de qualidade da água exigidos pelo Ministério da Saúde (VMP = 500 mg / l), porém, acima de 200 mg / l de CaCO₃ já é considerada imprópria para o consumo humano.

Também de acordo com a análise físico-química realizada pelo laboratório LAEE, o parâmetro Ferro Total está acima do permitido pelo Ministério da Saúde com 0,68 mg / l de Fe (VMP = 0,3 mg / l).

O poço E-02 será a nova fonte de produção de água de São Joaquim, sendo necessário implantar um sistema de tratamento capaz de adequar esses parâmetros dentro dos exigidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, o poço será equipado com instalação de conjunto moto bomba, barrilete de recalque e construção da laje de proteção do poço.

Os sistemas elétricos serão dimensionados e instalados de acordo com aspectos de normatização e tecnológicos. Será construído um quadro de comando dos motores (QCM). O sistema será dimensionado de acordo com as normas pertinentes. O poço será automatizado com o reservatório do sistema que será implantado.

3.2.2 Adução de Água Bruta

A condução da água do poço E-01 aos reservatórios existentes (REL-1 de 10m³ e RAP-1 de 35 m³) é feita a partir de adutora em PVC com diâmetro 50 mm e 970 metros de extensão. Trata-se de tubulação antiga, com vazamentos e incrustada, não podendo ser aproveitada.

Para o novo sistema de produção de São Joaquim, será dimensionada nova adutora, porém está será de água tratada, visto a implantação do tratamento proposto na área do Poço E-02.

3.3 RESERVAÇÃO

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 45 m³, constituído de dois reservatórios que apresentam péssimo estado de conservação, devendo ser abandonados.

O REL-1 é em concreto elevado com capacidade de 10 m³ e o RAP-1 é em ferrocimento apoiado com capacidade de 35 m³.

Deverá ser implantado novo reservatório com capacidade de atendimento para toda a localidade.

3.4 TRATAMENTO DE ÁGUA

Atualmente água captada do poço E-01 é distribuída à população sem nenhum tipo de tratamento. Para o novo sistema com captação no Poço E-02, será proposto um sistema de tratamento para adequar todos os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde.

3.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A partir dos reservatórios existentes a rede de distribuição de água existente atende praticamente todos os logradouros com edificações da localidade de São Joaquim, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 5.000 metros composta por tubos de PVC irrigação diâmetro 50 mm, além de mangueiras de pequenos diâmetros.



Percebe-se que as redes apresentam níveis de incrustações devido à presença de CaCO_3 , que está prejudicando o funcionamento e a eficiência do sistema de distribuição.

A rede de distribuição será totalmente substituída e a nova rede a ser implantada será dimensionada atendendo todas as normas pertinentes. Além disso, deverão ser implantados dispositivos de proteção e manutenção da rede.

3.6 LIGAÇÕES PREDIAIS

Nenhuma ligação é hidrometrada e não existe cobrança pelo fornecimento de água.

Será previsto no projeto básico a padronização de todas as ligações prediais com instalação de medidores (hidrômetros).

4 DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA

4.1 CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO ADOTADOS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as normas da ABNT e orientações contidas na especificação particular do Edital de Licitação.

Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento: 24 h/dia;
- Regime de produção máximo: 16 h/dia;
- Consumo “per capita”: $q = 100 \text{ L/habxdia}$;
- Coeficiente do dia de maior consumo: $K_1 = 1,2$;
- Coeficiente da hora de maior consumo: $K_2 = 1,5$;
- Horizonte de Projeto: 20 anos;
- Alcance de projeto: 2034;
- Índice de atendimento: 100%;
- Pressão dinâmica mínima: 10 mca;
- Pressão estática máxima: 50 mca;
- Velocidade máxima nos condutos: $(0,60+1,50D)\text{m/s}$;
- Diâmetro mínimo da rede: DN 50 (DE 60 mm)

4.1.1 Consumo per capita: Análise do Índice per capita Adotado

O per capita de água foi definido no Relatório Técnico Preliminar, a partir de dados dos relatórios IBG - Informações e Indicadores Básicos Gerenciais e IBO – Informações Básicas Operacionais, disponibilizados pela Copasa MG (documento em anexo), para a sede de Coração de Jesus. Nestes relatórios, estavam apresentados os dados de consumo e outros de interesse, de maio de 2011 a abril de 2012.

O consumo per capita micromedido da cidade (sem perdas), médio no período, foi de 83,68 l/hab.dia, sendo que 99,94% das ligações já eram hidrometradas. As perdas estimadas atingiam, na média móvel do período, 29,05%, resultando em um per capita médio distribuído de 117,97 l/hab.dia.

No quadro abaixo são reproduzidos os consumos per capita médios mensais medidos no relatório da COPASA.

MÊS	PER CAPTA MÉDIO MICROMEDIDO MENSAL (L / hab x d)	PER CAPTA MÉDIO DISTRIBUÍDO MENSAL (L / hab x d)	PERDA MÉDIA NO SISTEMA
05/2011	82,27	123,80	33,55%
06/2011	83,08	135,61	38,74%
07/2011	88,38	133,15	33,62%
08/2011	91,87	149,62	38,60%
09/2011	93,13	124,15	24,99%
10/2011	87,48	103,95	15,84%
11/2011	75,59	99,84	24,29%
12/2011	74,43	100,27	25,77%
01/2012	74,66	98,29	24,04%
02/2012	81,87	121,39	32,56%
03/2012	90,01	113,81	20,91%
04/2012	81,48	113,00	27,89%
MÉDIA	117,97	83,68	29,05%

A análise do consumo distribuído ilustra um consumo bastante uniforme ao longo do ano, com variações muito pequenas, sem caracterizar variação sazonal de consumo que mereça ser destacada.

Com a implantação de obras de abastecimento de água e prevendo se uma série de melhorias quantitativas e qualitativas para a população, o per capita médio micromedido adotado será de 100l/hab.dia. Será adotado um índice de perda de 20%.

4.1.2 Cálculo do 'per capita' e perdas utilizados na planilha de demandas

Per Capita Distribuído = $\frac{\text{Per Capita Micromedido}}{1 - \text{perda}}$

1 – perda

Onde:

Per Capita Micromedido projeto = 100 l / hab x dia

Perdas projeto = 20%

Per Capita Distribuído = $\frac{100 \text{ l / hab x dia}}{1 - 20\%}$

1 – 20%

Per Capita Distribuído = 125 l / hab x dia

4.1.3 Coeficientes de Variação da Demanda

Os seguintes parâmetros foram adotados:

- Coeficiente do dia de maior consumo: $K_1 = 1,2$
- Coeficiente da hora de maior consumo: $K_2 = 1,5$

4.1.4 Índice Necessário à Reservação Total

Será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

$$V_{RAP} = \frac{P \times q \times k_1}{1.000} \times \frac{1}{3}$$

E para reservatório elevado:

$$V_{REL} = \frac{P \times q \times k_1}{1.000} \times \frac{1}{5}$$

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente "Per Capita" (l/habxdia)

$K_1 = 1,20$ coeficiente do dia de maior consumo

4.1.5 Índice de Atendimento

Será adotado um índice de atendimento de 100% para o início e fim do horizonte de projeto.

4.1.6 Alcance de Projeto

O alcance de plano previsto para o projeto é de 20 anos, sendo:

Ano 2013 – Elaboração dos Projetos;



Ano 2014 – Obras;

Ano 2015 – Início de Plano (obras e início de plano);

Ano 2024 – Primeira Etapa (Ano 10);

Ano 2034 – Final de Plano (Ano 20).

4.1.7 Estudos Populacionais

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

Em 2010 a localidade São Joaquim contava com 348 residências e de acordo com os dados do IBGE Censo de 2010 e a relação habitante por domicílio na localidade é de 2,47 hab/dom, portanto, a população local é estimada em 860 habitantes.

4.1.7.1 Evolução Populacional

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente estudo.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, quais sejam, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, através dos censos demográficos, oferece uma base histórica confiável para subsidiar a projeção populacional de Coração de Jesus. O quadro apresentado a seguir mostra os dados censitários para a população rural do município.

Quadro 1 – População Rural de Coração de Jesus

Ano	População Rural (hab)
1991	19.790
2000	11.781
2010	11.267

Fonte: IBGE – Dados dos Censos Demográficos

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que para o município de Coração de Jesus as taxas de crescimento para a zona rural entre os anos de 1991, 2000 e 2010 foram negativas. É possível



ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região norte do estado, não sendo exceção essa Localidade. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores, ou até mesmo, a sede do Município.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve-se ainda considerar fatos que possam mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura. Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde apenas ocorre o crescimento vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 1,00% a.a., índice este próximo ao balizador de crescimento do estado de Minas Gerais no ano de 2010 que foi de 0,91 % aa.

Considerando-se a taxa de habitantes/domicílios de São Joaquim igual a 2,47 (Censo de 2010), e utilizando uma taxa de crescimento de 1,00% anual à partir de 2010, tem-se uma projeção de 348 domicílios e uma população estimada de 860 habitantes em 2034.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

$$Y_e = Y_0 (1 + i)^t$$

Onde:

Y_0 = pop. inicial

i = 0,010 (2010/2034)

t = (ano-2010)

Os resultados são mostrados no Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 – Projeção Populacional de São Joaquim

ANO	PROJEÇÃO POPULACIONAL	TAXA (%)
2.010	860	-
2.011	869	1,00
2.012	877	1,00
2.013	886	1,00
2.014	895	1,00
2.015	904	1,00
2.016	913	1,00
2.017	922	1,00
2.018	931	1,00
2.019	941	1,00
2.020	950	1,00
2.021	960	1,00
2.022	969	1,00
2.023	979	1,00
2.024	989	1,00
2.025	999	1,00
2.026	1.009	1,00
2.027	1.019	1,00
2.028	1.029	1,00
2.029	1.039	1,00
2.030	1.050	1,00
2.031	1.060	1,00
2.032	1.071	1,00
2.033	1.082	1,00
2.034	1.092	1,00
TAXA 2.010 - 2.034 (%)		1,00

4.1.8 Estudos de Demanda

Segundo a NBR 12221/1992, para a determinação da demanda de água devem ser considerados o consumo das ligações medidas e não medidas e o volume de perdas no sistema.

É de se destacar que as perdas de água são decompostas em físicas e comerciais, sendo que apenas as primeiras impactam o sistema produtivo. A partição deste valor tem apontado na direção do emprego de 10% como perda física e 10% como perdas comerciais. O trabalho que ora se apresenta apoia-se nesta premissa.

4.1.9 Vazões de Projeto

4.1.9.1 Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

$$Q = \frac{P \times q \times K_1}{h_s}$$

Onde:

- P = população abastecida
- q = Coeficiente "Per Capita" (l/habxdia)
- K1 = 1,20 coeficiente do dia de maior consumo
- h_s = Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

Foi adotado o funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 16 horas/dia.

4.1.9.2 Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

$$Q = \frac{P \times q}{86.400}$$

- Demanda para o dia de maior consumo.

$$Q = \frac{P \times q \times k_1}{86.400}$$

- Demanda para hora de maior consumo.

$$Q = \frac{P \times q \times k_1 \times k_2}{86.400}$$

Onde:

- P = população abastecida
- q = Coeficiente "Per Capita" (l/habxdia)
- K1 = 1,20 coeficiente do dia de maior consumo
- K2 = 1,50 coeficiente da hora de maior consumo

A seguir apresentados os quadros 3 e 4 com a evolução das vazões de produção e demandas da rede de distribuição do sistema.



Ano		População total (hab)	População Abastecível (hab)	Vazão				Período de Funcionamento (h/dia)	Volume de Reservação (m ³)	
				Média Diária		Máxima Diária				Máx. Horária
				(l/s)	(m ³ /dia)	(l/s)	(m ³ /dia)	(l/s)	(l/s)	
2.014	895	895	1,29	111,88	1,55	134,25	2,33	2,84	13,51	45
2.015	904	904	1,31	113,00	1,57	135,60	2,35	2,84	13,64	45
2.016	913	913	1,32	114,13	1,59	136,95	2,38	2,84	13,78	46
2.017	922	922	1,33	115,25	1,60	138,30	2,40	2,84	13,91	46
2.018	931	931	1,35	116,38	1,62	139,65	2,42	2,84	14,05	47
2.019	941	941	1,36	117,63	1,63	141,15	2,45	2,84	14,20	47
2.020	950	950	1,37	118,75	1,65	142,50	2,47	2,84	14,34	48
2.021	960	960	1,39	120,00	1,67	144,00	2,50	2,84	14,49	48
2.022	969	969	1,40	121,13	1,68	145,35	2,52	2,84	14,62	48
2.023	979	979	1,42	122,38	1,70	146,85	2,55	2,84	14,77	49
2.024	989	989	1,43	123,63	1,72	148,35	2,58	2,84	14,93	49
2.025	999	999	1,45	124,88	1,73	149,85	2,60	2,84	15,08	50
2.026	1.009	1.009	1,46	126,13	1,75	151,35	2,63	2,84	15,23	50
2.027	1.019	1.019	1,47	127,38	1,77	152,85	2,65	2,84	15,38	51
2.028	1.029	1.029	1,49	128,63	1,79	154,35	2,68	2,84	15,53	51
2.029	1.039	1.039	1,50	129,88	1,80	155,85	2,71	2,84	15,68	52
2.030	1.050	1.050	1,52	131,25	1,82	157,50	2,73	2,84	15,85	53
2.031	1.060	1.060	1,53	132,50	1,84	159,00	2,76	2,84	16,00	53
2.032	1.071	1.071	1,55	133,88	1,86	160,65	2,79	2,84	16,16	54
2.033	1.082	1.082	1,57	135,25	1,88	162,30	2,82	2,84	16,33	54
2.034	1.092	1.092	1,58	136,50	1,90	163,80	2,84	2,84	16,48	55
QUOTA DE CONSUMO PER CAPITA				100 (l/habxdia)						
INDICE DE PERDA (%)				20		VOLUME DE RESERVAÇÃO		33%		
K1				1,2		CONSUMO DE ÁGUA DE LAVAGEM		3%		
K2				1,5		TEMPO DE FUNC. DO SISTEMA		16,00 (h)		



		FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUADRO 4 - PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO								MUNICÍPIO: CORAÇÃO DE JESUS COMUNIDADE: SÃO JOAQUIM		FOLHA: DATA: SET/2013	
Ano	População total (hab)	Índice de atendimento (%)	População abastecida (hab)	Índice de perdas (%)	Cota per-capita total (l/habxdia)	Vazão				Volume Reservação (m ³)			
						Média (l/s)	Máx. diária (l/s)	Máx. horária (l/s)	Produção (l/s)	Necessária (m ³)	Existente (m ³)	Implantar (m ³)	
2.014	895	100,0	895	20,0	100	1,29	1,55	2,33	2,33	45	0	60	
2.015	904	100,0	904	20,0	100	1,31	1,57	2,35	2,35	45	0	60	
2.016	913	100,0	913	20,0	100	1,32	1,59	2,38	2,38	46	0	60	
2.017	922	100,0	922	20,0	100	1,33	1,60	2,40	2,40	46	0	60	
2.018	931	100,0	931	20,0	100	1,35	1,62	2,42	2,42	47	0	60	
2.019	941	100,0	941	20,0	100	1,36	1,63	2,45	2,45	47	0	60	
2.020	950	100,0	950	20,0	100	1,37	1,65	2,47	2,47	48	0	60	
2.021	960	100,0	960	20,0	100	1,39	1,67	2,50	2,50	48	0	60	
2.022	969	100,0	969	20,0	100	1,40	1,68	2,52	2,52	48	0	60	
2.023	979	100,0	979	20,0	100	1,42	1,70	2,55	2,55	49	0	60	
2.024	989	100,0	989	20,0	100	1,43	1,72	2,58	2,58	49	0	60	
2.025	999	100,0	999	20,0	100	1,45	1,73	2,60	2,60	50	0	60	
2.026	1.009	100,0	1.009	20,0	100	1,46	1,75	2,63	2,63	50	0	60	
2.027	1.019	100,0	1.019	20,0	100	1,47	1,77	2,65	2,65	51	0	60	
2.028	1.029	100,0	1.029	20,0	100	1,49	1,79	2,68	2,68	51	0	60	
2.029	1.039	100,0	1.039	20,0	100	1,50	1,80	2,71	2,71	52	0	60	
2.030	1.050	100,0	1.050	20,0	100	1,52	1,82	2,73	2,73	53	0	60	
2.031	1.060	100,0	1.060	20,0	100	1,53	1,84	2,76	2,76	53	0	60	
2.032	1.071	100,0	1.071	20,0	100	1,55	1,86	2,79	2,79	54	0	60	
2.033	1.082	100,0	1.082	20,0	100	1,57	1,88	2,82	2,82	54	0	60	
2.034	1.092	100,0	1.092	20,0	100	1,58	1,90	2,84	2,84	55	0	60	
QUOTA DE CONSUMO PER CAPITA			100 (l/habxdia)			VOLUME DE RESERVAÇÃO RAP				33%			
INDICE DE PERDA (%)			20			REL				20%			
K1			1,2			CONSUMO DE ÁGUA DE LAVAGEM				0%			
K2			1,5			TEMPO DE FUNC. DO SISTEMA				16,00 (h)			

5 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

5.1 DESCRIÇÃO GERAL

A elaboração do projeto para o Sistema de Abastecimento de Água tem por objetivo primordial escolher a melhor solução técnica e econômica.

Os fatores intervenientes como, população a ser atendida, fonte de produção, etapas de implantação, recursos disponíveis e a realidade local são fundamentais nas proposições das alternativas.

Nas localidades onde há sistema existente, este passa também a ser um fator determinante nas proposições das soluções. Na maioria dos casos, a proposta de solução eleita é quase sempre aquela que prevê a adequação, ampliação e melhorias no sistema existente para atendimento da demanda da população no horizonte de projeto.

No caso específico da localidade de São Joaquim, as unidades existentes não estão atendendo de forma satisfatória. Existe um poço perfurado pela prefeitura municipal em 1975 que está em operação, porém, não atende a demanda de final de plano da localidade.

Foi perfurado um poço profundo E-02 em 1990, também pela prefeitura municipal, onde foi realizado outro teste de bombeamento em 2012. Este poço deverá ser equipado sendo previsto a limpeza do poço e a instalação de todos os equipamentos de bombeamento. Também será dimensionada uma adutora do poço interligando com o reservatório projetado.

Será necessário implantar um sistema de tratamento na área do Poço E-02, capaz de adequar os parâmetros da água dentro dos exigidos pelo Ministério da Saúde.

As demais unidades existentes do sistema (reservatório e rede de distribuição) serão totalmente substituídas e redimensionadas para a demanda de final de plano.

A seguir serão apresentadas as melhorias de cada unidade do Sistema de Abastecimento de Água da Localidade São Joaquim em Coração de Jesus.

5.2 CAPTAÇÃO – POÇO E-02

Conforme apresentado anteriormente o poço E-02 será a nova fonte de produção do distrito São Joaquim.

A seguir é apresentadas as principais características do poço E-02 disponibilizadas pelo teste de bombeamento realizado pela prefeitura municipal (em anexo):

Poço E-02

- . Posicionamento geográfico:E=532561,754; N=8161351,725;
- . Nível do Terreno: 636,330 m;
- . Vazão: 3,33 l/s;
- . Profundidade: 77,00 m;
- . Nível Dinâmico: 28,00 m;
- . Nível Estático: 7,00 m.

Será previsto a limpeza deste poço, instalação dos equipamentos de bombeamento, barrilete de recalque e construção da laje de proteção do poço.

De acordo com as análises da água apresentadas em anexo a água do poço deverá ser tratada para adequação dos parâmetros encontrados. O tratamento proposto será apresentado em seguida no item 5.3 – Tratamento.

A área do poço será protegida com cerca e portão. Será construído um abrigo de proteção aos quadros elétricos e a área será urbanizada.

Os sistemas elétricos serão dimensionados e instalados de acordo com aspectos de normatização e tecnológicos. O sistema será dimensionado de acordo com as normas pertinentes. O poço será automatizado com o reservatório do sistema que será implantado.

Dimensionamento do Poço E-02:

- . Vazão: 2,84 l/s;
- . Hman: 87,29 m;



- . Potência: 5,5 cv;
- . Diâmetro do tubo edutor:3”;
- . Material do tubo edutor:ferro galvanizado;
- . Extensão do tubo edutor: 39,00 m.

O dimensionamento do Poço E-02 é apresentado a seguir:

FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA POÇO PROFUNDO (E-02)
CIDADE: CORAÇÃO DE JESUS / MG COMUNIDADE: SÃO JOAQUIM

SISTEMA DE RECALQUE

-DADOS GERAIS

.Vazão de Recalque 2,84 l/s
 .Cota do Terreno no Poço (m): 636,33 m
 .Nível dinâmico do poço (m): 28,00 m
 .Cota de chegada NA_{máx} RAP (m): 677,25 m
 .Desnível geométrico (m): 68,92

-ALTURA MANOMÉTRICA(m)

.Tubo Edutor

..Vazão (l/s)..... 2,84
 ..Diâmetro (mm) : 80
 ..Velocidade(m/s)..... 0,57
 ..Material : FG
 ..Coeficiente de rugosidade : 100
 ..Perda de carga unitária (m/m)

$$h_u = 10,643 \times Q^{1,85} \times C^{-1,85} \times D^{-4,87}$$
 0,0091
 ..Extensão (m) : 39,00
 ..Perda de carga (m)..... 0,35

..Perda de carga Localizada(m) no Barrilete Recalque

$$h_c = \frac{K \times V^2}{2g}$$

CODIGO	PEÇAS	QUANT.	KUNITÁRIO	KTOTAL
11	Entrada normal de canalização	1	0,50	0,50
1	Ampliação Gradual	1	0,30	0,30
8	Curva de 90°	1	0,40	0,40
21	Tê, de passagem direta	2	0,60	1,20
25	Válvula de retenção	1	2,50	2,50
18	Registro de gaveta aberto	2	0,20	0,40
9	Curva de 45°	2	0,20	0,40
20	Saída de Canalização	2	1,00	2,00
			Σ	7,70

... hc : 0,13 m

EQUIP. P/ REDUÇÃO DE FERRO, MANGANÊS E DUREZA	QUANT.	PERDA DE CARGA (m)
..Filtro Desferrizador (Ferro e Manganês)	1,00	4,00
..Abrandador (CaCO ₃)	1,00	6,00

.Canalização Adutora

..Vazão (l/s)..... 2,84

..Diâmetro (mm)..... 75

..Velocidade (m/s)..... 0,64

..Material : PVC PBA

..Coeficiente de rugosidade : 130

..Perda de carga unitária (m/m)

$$h_u = 10,643 \times Q^{1,85} \times C^{-1,85} \times D^{-4,87} \dots\dots\dots 0,0076$$

..Extensão (m) : 1025,00

..Perda de carga (m)..... 7,84

..Perda de carga localizada (m)

$$h_c = \frac{K \times V^2}{2g}$$

CODIGO	PEÇAS	QUANT.	KUNITÁRIO	KTOTAL
8	Curva de 90°	5	0,40	2,00
6	Cotovelo de 45°	2	0,40	0,80
18	Registro de gaveta aberto	1	0,20	0,20
			Σ	3,00

... hc : 0,06 m

.Altura manométrica(m)

...Altura manométrica (m)..... 87,29

-BOMBA SELECIONADA

Marca: LEÃO

Modelo: R11


Estágios: 8

Motor: 500/5,5/X

Potência: 5,5 CV

Rotação: 3450 RPM

Código do Equipamento : 500/5,5/X R11-8

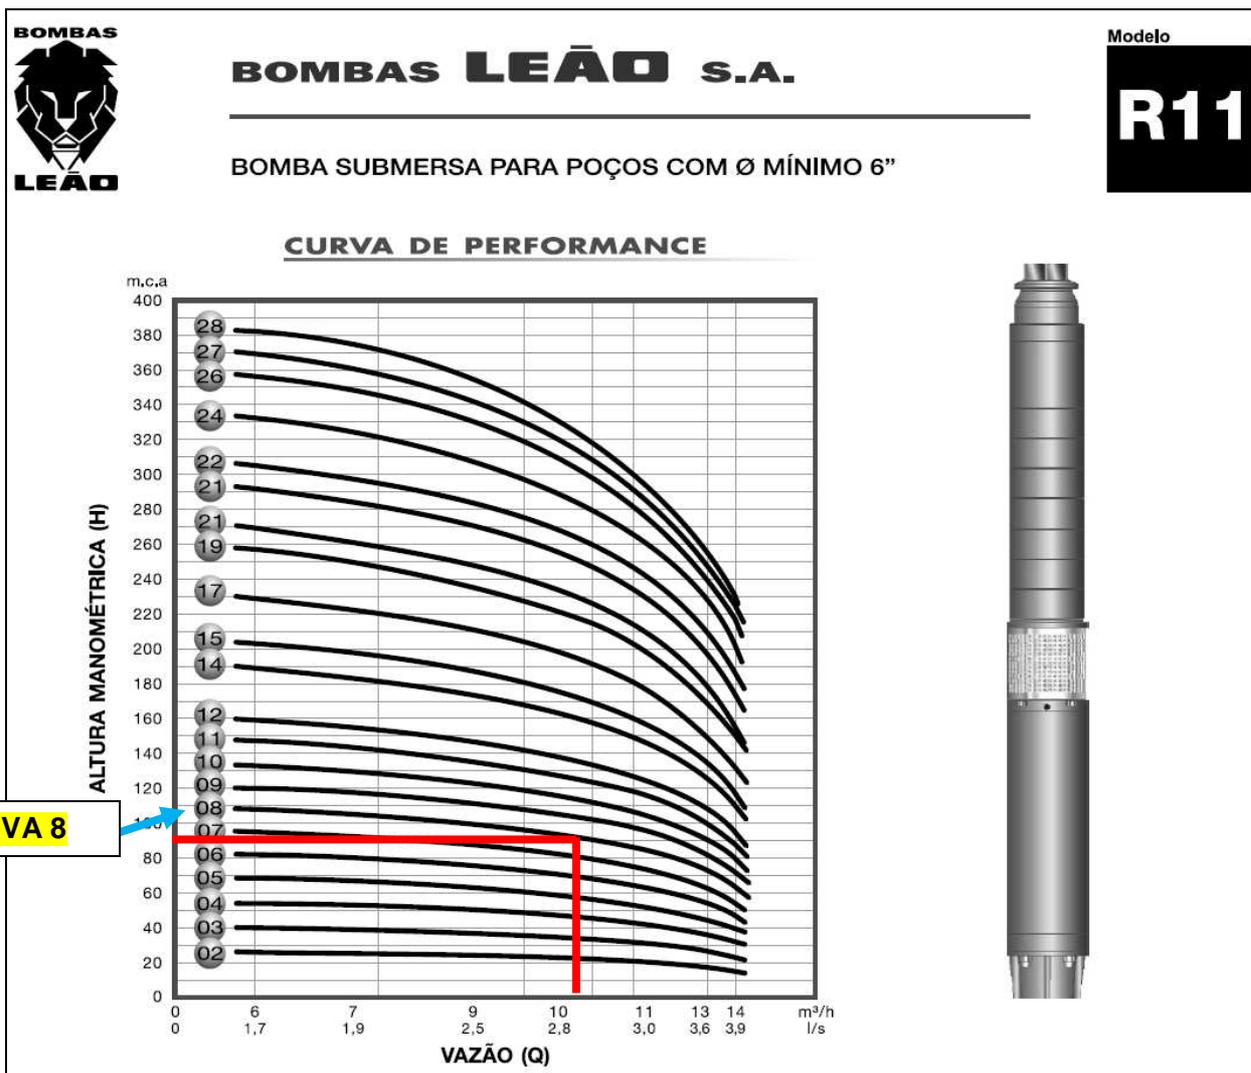


5.3 TRATAMENTO

De acordo com análise físico-química apresentada em anexo, o poço apresenta água com qualidade razoável. Foi observado o parâmetro 'Dureza Total' elevado com 264,00 mg / l de CaCO₃. Este valor de dureza está dentro dos parâmetros de qualidade da água exigidos pelo Ministério da Saúde (VMP = 500 mg / l), porém, acima de 200 mg / l de CaCO₃ já é considerada imprópria para o consumo humano.

Também de acordo com a análise físico-química o parâmetro Ferro Total está acima do permitido pelo Ministério da Saúde com 0,68 mg / l de Fe (VMP = 0,3 mg / l).

Propõe-se como tratamento, a implantação de um Filtro Desferrizador para remoção de Ferro e /ou Manganês, implantação de um abrandador para redução da dureza e ainda a desinfecção da água, através da cloração com aplicação de Hipoclorito de Sódio e a fluoretação da água com aplicação de ácido fluossilícico.

Os produtos químicos a serem aplicados na canalização adutora serão preparados e dosados dentro da Casa de Química projetada na área do poço E-02.

Os processos de tratamento serão descritos a seguir:

5.3.1 FILTRO DESFERRIZADOR

O Filtro Desferrizador, removedor de ferro e / ou manganês, utiliza como elemento filtrante a zeólita natural a fim de se obter alta atividade catalítica. Esta remoção acontece através dos processos de oxidação e/ou adsorção.

Este tratamento apresenta-se como um método viável altamente vantajoso, de fácil aplicabilidade e com menor relação de custos, principalmente se comparado aos tratamentos tradicionais como aeração, coagulação, floculação, sedimentação e filtração.

O filtro é dimensionado em função da vazão de água e teores dos metais (ferro ou manganês) respeitando critérios fundamentais como as taxas de filtração, área filtrante e quantidade do leito filtrante.

O filtro deverá ser instalado na tubulação de saída do poço E-02. Para efetuar a limpeza do filtro, ou seja, a retro-lavagem, será retirada a água através de uma tomada na caixa de saída do poço (caixa de manobra).

5.3.2 ABRANDADOR

Para redução de dureza total será utilizado um sistema de abrandamento. Este sistema é equipado com sistema de regeneração, com utilização do cloreto de sódio (NaCl) isento de sódio. O equipamento é projetado para cada poço de acordo com suas características, como dureza total e vazão a ser tratada. Após o tratamento, a água abrandada possui teor de dureza <2,0 mg/L CaCO₃.

O abrandador remove os cátions presentes na água através da utilização de resina catiônica. Esse processo previne a formação de incrustações em tubulações provocadas pela dureza da água.

O abrandador será implantado na linha da canalização de recalque após o desferrizador na área do Poço E-02.

5.3.3 CASA DE QUÍMICA

Além do tratamento para remoção de ferro e redução da dureza será realizada a desinfecção da água do poço através da aplicação de hipoclorito de sódio e ainda a fluoretação com a aplicação de ácido fluossilícico. Os produtos químicos serão preparados e dosados na Casa Química projetada na área do poço.

Os dispositivos de dosagens dos produtos reagentes do tratamento serão dimensionados e descritos a seguir:

DESINFECÇÃO – HIPOCLORITO DE SÓDIO

A desinfecção será processada com a utilização do hipoclorito de sódio a 12%, A solução será preparada e armazenada, em um tanque de fibra de vidro, ou polietileno de 100 litros de capacidade, que também será utilizado como tanque de sucção da bomba dosadora.

A dosagem será através de bomba dosadora eletromagnética, de modo a permitir em etapa futura a automação do tratamento. Para elaboração do projeto da instalação e como referência poderá ser instalado o seguinte conjunto, ou equivalente:

Bomba dosadora eletromagnética, com vazão ajustável manualmente on/off ou automática através de sinal de 4 a 20 mA, corpo da bomba em polietileno, diafragma em teflon, cabeçote em PVDF, sensor de nível de falta de produto, com aplicação na canalização adutora.

As condições de utilização do hipoclorito de sódio serão as seguintes:

• Pureza do produto: 12%



- . Vazão da estação: 2,84 l/s
- . Dosagem máxima prevista: 2 mg/l
- . Consumo máximo diário: 2,73 l
- . Período de estocagem: 90 dias
- . Quantidade a estocar: 245,38 l (12 bombonas de 20 litros)
- . Concentração da solução: 12%
- . Volume diário de solução: 2,73 l
- . Vazão de aplicação: 0,11375 l/h

FLUORETAÇÃO – ÁCIDO FLUOSSILÍCICO

A fluoretação das águas tratadas será realizada com a utilização do ácido fluossilícico.

A solução será preparada e armazenada, em um tanque de fibra de vidro, ou polietileno de 100 litros de capacidade, que também será utilizado como tanque de sucção da bomba dosadora. Para elaboração do projeto da instalação, e como referência, poderá ser instalado o seguinte conjunto, ou equivalente:

Bomba dosadora eletromagnética, com vazão ajustável manualmente on/off ou automática através de sinal de 4 a 20 mA, corpo da bomba em polietileno, diafragma em teflon, cabeçote em PVDF, sensor de nível de falta de produto, com aplicação na canalização adutora.

As condições de utilização do ácido fluossilícico serão as seguintes:

- . Pureza do Produto: 20%
- . Vazão da estação: 2,84 l/s
- . Teor ótimo de flúor: 1,00 mg/l
- . Consumo máximo diário: 0,82 l/dia
- . Período de estocagem: 90 dias
- . Quantidade a estocar: 73,61 l (4 bombonas de 20 litros)
- . Concentração da solução: 2%
- . Volume diário de solução: 8,18 l/dia
- . Vazão máxima de aplicação: 0,3408 l/h

TANQUE DE CONTATO

O contato dos produtos da fase final do tratamento será efetuado no reservatório projetado com capacidade de 30 m³.

Para a vazão de produção de 2,84 l/s, seria necessário um recipiente de contato dos produtos químicos com volume de 5,11 m³. O tempo de detenção hidráulico (TDH) seria:

$$TDH = \frac{\text{Volume}}{\text{Vazão}} = \frac{5,11m^3}{2,84 \times 10^{-3} m^3 / s} = 1.800seg = 30 \text{ min}$$

O volume de reservação projetado de 60 m³ atende ao tempo de 30 minutos mínimos requeridos pela Portaria n. 2914/11 do Ministério da Saúde.

5.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

A adutora de água tratada será representada pela canalização que interligará e conduzirá a água captada no Poço E-01 até o reservatório apoiado projetado de 30 m³.

Foi utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

$$D = k \times \sqrt{Q(m^3 / s)}$$

Onde: K=1,10

Q= Vazão de recalque em m³/s

$$D = 1,10 \times \sqrt{2,84 \times 10^{-3}}$$

Dmin = 0,05862 m

Dadotado= 75 mm

A partir do cálculo do diâmetro econômico, o diâmetro nominal imediatamente superior é o 75 mm.



A canalização adutora terá as seguintes características:

- Vazão: 2,84 L/s;
- Extensão: 1025,00 m;
- Adução: Recalque;
- Diâmetro: 75 mm;
- Material: PVC PBA;
- Coeficiente de rugosidade: 130;
- Classe de Pressão: 15;
- Cota do terreno do Poço: 636,330 m;
- Cota do NAMáx RAP projetado: 677,246 m.

O cálculo da adutora está apresentado junto com o cálculo do Poço E-01.

ESTUDOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS

O estudo de transientes, apresentado a seguir, foi desenvolvido utilizando o método das características em programa elaborado pelo Professor Emanuel Tavares de Oliveira, obtendo as pressões ao longo da linha de recalque. A seguir é apresentado este estudo para a Adutora de Água Tratada projetada dimensionada para a Localidade São Joaquim.

LOCLIDADE SÃO JOAQUIM

1-TRECHOS DE TUBOS

```
*****
Trecho                               B- R
*****
Extensão (m)                        1025,00
Diâmetro interno (mm)              75
Qte. tubos em paralelo              1
Material do tubo                    PVC
Espessura do tubo (mm)             4,70
Rugosidade do tubo (mm)            1,00
Velocidade (m/s)                   0,64
Período da linha (s)                4,30
Celeridade (m/s)                   477,15
Qte. de subtrechos                  50
Compr. unitário (m)                 20,50
*****
```

2-BOMBAS

```
*****
Trecho                               S- B
*****
Qte.bombas efetivas em paralelo     1
Vazão por bomba                      2,84
Altura manométrica (m)              87,29
Potência do motor (CV)                6
Rotação nominal (rpm)                3450
Rendimento do conjunto (%)           62
Momento inércia conjunto (kg.m2)     0,10
Constante da bomba                   0,15
Tipo de válvula no recalque          Retenção
Diâmetro da válvula (mm)             75
Tempo fechamento da válvula (s)     2,15
Tempo parada da bomba (s)            24,06
*****
```

LOCLIDADE SÃO JOAQUIM

Fl. 2

3-TRANSITÓRIOS NA ADUTORA

Intervalo de cálculo: 0,04 s

Período de cálculo :215 s

Ponto	Cota tubo (m)	Cota piezom. (m)		Pressão (mca)		Volume cavidade (litros)
		Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	
S	608,33	608,33	608,33	0,000	0,000	0,000
B	608,33	702,48	644,59	94,152	36,261	0,000
B-R/1	636,33	702,38	644,71	66,048	8,382	0,000
B-R/2	636,45	702,27	644,83	65,825	8,383	0,000
B-R/3	636,75	702,17	644,95	65,421	8,205	0,000
B-R/4	637,05	702,07	645,08	65,017	8,026	0,000
B-R/5	637,33	701,96	645,20	64,633	7,868	0,000
B-R/6	637,33	701,86	645,32	64,528	7,989	0,000
B-R/7	637,33	701,75	645,44	64,424	8,111	0,000
B-R/8	637,33	701,65	645,56	64,319	8,233	0,000
B-R/9	637,33	701,54	645,68	64,214	8,355	0,000
B-R/10	637,33	701,44	645,81	64,110	8,477	0,000
B-R/11	637,33	701,33	645,93	64,005	8,599	0,000
B-R/12	638,52	701,23	646,05	62,710	7,531	0,000
B-R/13	639,19	701,12	646,17	61,935	6,983	0,000
B-R/14	639,66	701,02	646,30	61,360	6,635	0,000
B-R/15	641,38	700,91	646,42	59,534	5,037	0,000
B-R/16	643,35	700,81	646,54	57,459	3,190	0,000
B-R/17	644,10	700,70	646,66	56,604	2,562	0,000
B-R/18	645,12	700,60	646,78	55,479	1,664	0,000
B-R/19	646,08	700,49	646,91	54,414	0,826	0,000
B-R/20	647,00	700,39	647,03	53,389	0,028	0,000
B-R/21	648,24	700,28	647,15	52,044	-1,089	0,000
B-R/22	649,58	700,18	647,27	50,599	-2,307	0,000
B-R/23	650,86	700,07	647,39	49,214	-3,465	0,000
B-R/24	651,86	699,97	647,52	48,110	-4,343	0,000
B-R/25	652,92	699,48	648,20	46,555	-4,718	0,000
B-R/26	653,92	698,63	649,40	44,706	-4,519	0,000
B-R/27	654,94	697,76	650,60	42,821	-4,343	0,000
B-R/28	655,80	696,94	651,72	41,142	-4,084	0,000
B-R/29	656,59	696,15	652,78	39,560	-3,806	0,000
B-R/30	657,35	695,36	653,84	38,012	-3,512	0,000
B-R/31	658,00	694,51	654,97	36,506	-3,031	0,000
B-R/32	658,72	693,64	656,11	34,918	-2,613	0,000
B-R/33	659,42	692,77	657,24	33,347	-2,182	0,000
B-R/34	660,13	691,87	658,39	31,739	-1,736	0,000
B-R/35	660,90	691,01	659,50	30,107	-1,399	0,000
B-R/36	661,60	690,10	660,66	28,496	-0,937	0,000
B-R/37	662,15	689,24	661,75	27,090	-0,398	0,000
B-R/38	662,78	688,34	662,90	25,558	0,119	0,000
B-R/39	663,40	687,50	663,96	24,101	0,560	0,000
B-R/40	663,84	686,68	665,00	22,845	1,157	0,000
B-R/41	664,27	685,92	665,97	21,651	1,698	0,000
B-R/42	664,91	685,49	666,91	20,576	1,995	0,000
B-R/43	665,80	685,25	667,82	19,445	2,018	0,000

3-TRANSITÓRIOS NA ADUTORA


Intervalo de cálculo: 0,04 s

Período de cálculo :215 s

```

*****
Ponto      Cota      Cota piezom. (m)      Pressão      Volume
          tubo      -----      -----      (mca)      cavidade
          (m)      Máxima      Mínima      Máxima      Mínima      (litros)
*****
B-R/44     667,00     685,00     668,77     18,004     1,771     0,000
B-R/45     668,08     684,76     669,65     16,682     1,569     0,000
B-R/46     669,16     684,52     670,50     15,361     1,340     0,000
B-R/47     670,27     684,28     671,28     14,010     1,008     0,000
B-R/48     671,58     684,04     672,07     12,459     0,494     0,000
B-R/49     673,00     683,80     672,75     10,797     -0,250    0,000
R          674,25     683,56     677,25     9,306      3,000     0,000
*****

```

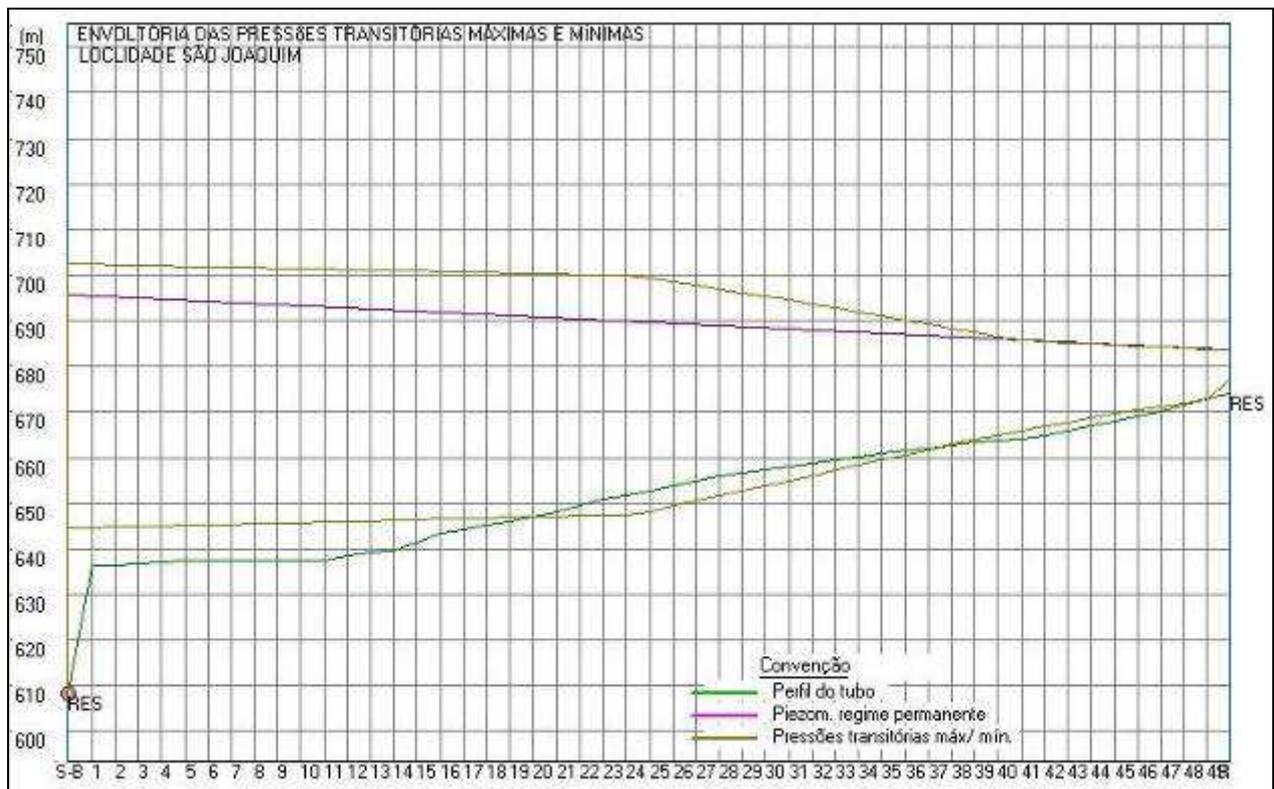

Os valores das pressões apuradas no estudo dos transientes hidráulicos mostraram que é necessário a utilização de tubulação de PVC PBA classe 15 DN 75, – Pressão de Serviço Admissível de acordo com o fabricante igual a 75 mca - para resistir à sobre pressão máxima (66,048 mca) na canalização adutora.

O estudo dos transientes mostrou também que não ocorrerá a separação da coluna d'água (volume de cavitação nulo), não existindo, assim, a necessidade da instalação de dispositivos de combate aos transientes hidráulicos.

DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM

Serão construídos blocos de ancoragem ao longo do caminhamento da adutora onde serão instaladas curvas de 90° e 45°.

Os blocos projetados transmitirão os esforços para o terreno e foram dimensionados segundo uma pressão máxima adotada de 6,6048 kgf/cm² (66,048 mca). Mediante esta pressão, foram definidos os empuxos que irão agir sobre os blocos de ancoragem. A partir dos empuxos foram estabelecidos as dimensões dos blocos conforme apresentado a seguir:

Bloco nº	DN (m)	S (m ²)	P (m.c.a)	Alfa (°)	E (Kg)	Dimensões do bloco de ancoragem (cm)				A (cm ²)	Volume calculado (m ³)
						T	H	D	L		
1	0,075	0,0044	66,05	90	412,69	55	60	60	65	412,69	0,22
2	0,075	0,0044	66,05	45	223,35	45	50	45	50	223,35	0,11

ÓRGÃOS E ACESSÓRIOS

Registro de Descarga (3" x 1 ½") e Caixa Típica


Será implantada uma descarga entre o poço profundo e o sistema de tratamento (desferrizador e abrandador). A descarga será implantada em uma caixa de manobra a ser construída na saída do Poço E-02.

Principais dimensões internas da caixa de proteção:

Dimensões: (1,10 x 0,80) m;

Altura interna: 1,20 m.

Para descarga da adutora de água tratada, será feito um by-pass logo após o tratamento, realizando assim a descarga na caixa projetada.

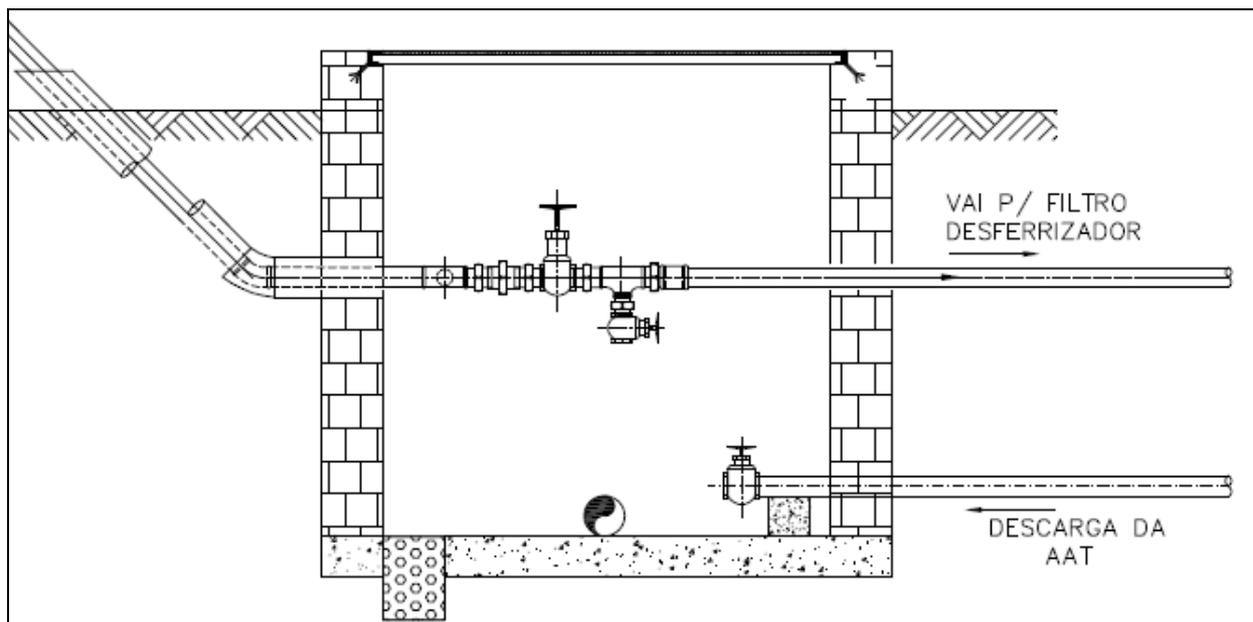

5.5 RESERVAÇÃO

Foi identificada apenas uma zona de pressão para o distrito de São Joaquim, que apresenta uma diferença altimétrica entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo de 48 metros.

Assim deverá ser implantado um reservatório em concreto apoiado no ponto com cota altimétrica mais elevada, com capacidade de atendimento de todo o distrito, e em cota capaz de atender o distrito com pressão mínima de 10 mca.

O reservatório projetado será em concreto apoiado com capacidade de 60 m³ e será automatizado com o Poço E-02.

O reservatório deverá ser implantado em uma área no alto da Rua José Soares, na saída de São Joaquim com sentido à Ibiaí, próximo ao campo de futebol.

Principais características do RAP-01 projetado:

- Tipo: Apoiado;
- Material: Concreto;
- Comportamento: Montante;
- Capacidade: 60 m³;



- . Altura útil: 2,60 m;
- . Diâmetro: 5,50 m;
- . Cota do terreno:674,246 m;
- . Cota do NAMín:674,646 m;
- . Cota do NAMáx:677,246 m.

5.6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição existente será totalmente substituída e sendo prevista a implantação de nova rede de distribuição compatível com as prescrições normativas da ABNT, relativas às pressões dinâmicas mínimas e estáticas máximas.

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

Demanda média.

$$Q = \frac{P \times q}{86.400}$$

Demanda para o dia de maior consumo.

$$Q = \frac{P \times q \times k1}{86.400}$$

Demanda para hora de maior consumo.

$$Q = \frac{P \times q \times k1 \times k2}{86.400}$$

Onde:

- P = população abastecida
- q = Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)
- K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo
- K2 =1,5 coeficiente da hora de maior consumo

A partir do reservatório apoiado RAP-01, foi projetada uma nova rede de distribuição de água que atenderá todos os logradouros da comunidade.

Após lançamento em planta, a rede de distribuição terá as seguintes características:

Extensão (m)	Material	Diâmetro (mm)
951	PVC PBA CL15	75
4.408	PVC PBA CL15	50

5.7 LIGAÇÕES PREDIAIS

Deverão ser implantadas 366 ligações prediais em todos os domicílios locais. Serão instalados hidrômetros classe “B” (0,75 m³/h) em todas as ligações prediais.

A seguir é apresentado o dimensionamento da rede de distribuição projetada e o desenho esquemático com o funcionamento da rede.



AGUA - PLANILHA DE CÁLCULO
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 24-09-2013
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - COMUNIDADE SÃO JOAQUIM MUNICÍPIO CORAÇÃO DE JESUS FL0

PTO.FIXO Fluxo Piezom.fixa Vazão
(mca) (l/s)

0 o--> 677,25 2,84

TRECHOS

TRECHO	COMPR. (m)	DIÂM.-MAT. (mm)		VAZÃO (l/s)	VELOC. (m/s)	PERDA CARGA (mcl)
0 - 1	454,00	75	PBA15	2,84	0,63	3,21
1 - 2	14,00	75	PBA15	1,95	0,43	0,05
2 - 3	178,00	75	PBA15	1,28	0,28	0,28
4 - 3	155,00	50	PBA15	0,22	0,10	0,06
1 - 4	109,00	50	PBA15	0,62	0,28	0,27
3 - 5	12,00	75	PBA15	1,40	0,31	0,02
5 - 6	6,00	50	PBA15	0,22	0,10	0,00
6 - 7	146,00	50	PBA15	0,07	0,03	0,01
8 - 7	141,00	50	PBA15	0,11	0,05	0,01
4 - 8	124,00	50	PBA15	0,29	0,13	0,08
2 - 9	56,00	50	PBA15	0,61	0,28	0,14
9 - 10	175,00	50	PBA15	0,50	0,23	0,30
5 - 10	97,00	75	PBA15	1,15	0,25	0,13
10 - 11	196,00	75	PBA15	1,53	0,34	0,43
11 - 12	49,00	50	PBA15	0,42	0,19	0,06
12 - 13	98,00	50	PBA15	0,35	0,16	0,09
13 - 14	138,00	50	PBA15	0,29	0,13	0,09
15 - 14	106,00	50	PBA15	0,14	0,06	0,01
11 - 15	156,00	50	PBA15	0,46	0,21	0,22
14 - 16	67,00	50	PBA15	0,16	0,07	0,01
16 - 17	159,00	50	PBA15	0,10	0,05	0,01
17 - 18	73,00	50	PBA15	0,02	0,01	0,00
14 - 18	159,00	50	PBA15	0,14	0,06	0,03
18 - 19	103,00	50	PBA15	0,08	0,03	0,00
20 - 19	33,00	50	PBA15	0,07	0,03	0,00
15 - 20	106,00	50	PBA15	0,22	0,10	0,04
19 - 21	85,00	50	PBA15	0,08	0,04	0,00
20 - 21	90,00	50	PBA15	0,10	0,04	0,00
21 - 22	95,00	50	PBA15	0,01	0,01	0,00
23 - 22	66,00	50	PBA15	0,09	0,04	0,00
24 - 23	28,00	50	PBA15	0,23	0,10	0,01
11 - 24	153,00	50	PBA15	0,50	0,23	0,26
21 - 25	50,00	50	PBA15	0,08	0,04	0,00
25 - 26	69,00	50	PBA15	0,05	0,02	0,00
27 - 26	157,00	50	PBA15	0,02	0,01	0,00
22 - 27	69,00	50	PBA15	0,05	0,02	0,00
28 - 27	65,00	50	PBA15	0,05	0,02	0,00
23 - 28	74,00	50	PBA15	0,09	0,04	0,00
29 - 28	63,00	50	PBA15	0,02	0,01	0,00
30 - 29	78,00	50	PBA15	0,09	0,04	0,00
24 - 30	26,00	50	PBA15	0,22	0,10	0,01
29 - 31	90,00	50	PBA15	0,01	0,01	0,00
32 - 31	78,00	50	PBA15	0,03	0,01	0,00
30 - 32	86,00	50	PBA15	0,07	0,03	0,00
6 - 33	202,00	50	PBA15	0,05	0,02	0,01
7 - 34	213,00	50	PBA15	0,06	0,03	0,01
8 - 35	118,00	50	PBA15	0,03	0,01	0,00
8 - 36	86,00	50	PBA15	0,02	0,01	0,00
9 - 37	92,00	50	PBA15	0,02	0,01	0,00
12 - 38	59,00	50	PBA15	0,02	0,01	0,00
17 - 39	31,00	50	PBA15	0,01	0,00	0,00
26 - 40	26,00	50	PBA15	0,01	0,00	0,00

TOTAL 5359,00

NÓS

NÓ	ELEVACÃO TUBO (m)	PRESSÃO (mcl)	DEMANDA (l/s)
0	674,25	3,00	
1	656,48	17,56	0,27
2	655,90	18,10	0,07
3	649,60	24,11	0,09
4	651,23	22,54	0,10
5	649,13	24,56	0,03
6	649,00	24,69	0,09
7	642,96	30,72	0,13
8	644,73	28,96	0,12
9	657,57	16,29	0,09
10	652,20	21,36	0,12
11	646,81	26,32	0,15
12	648,00	25,07	0,05
13	646,92	26,06	0,06
14	643,00	29,89	0,12
15	643,92	28,99	0,10
16	640,95	31,93	0,06
17	633,00	39,87	0,07
18	635,33	37,54	0,09
19	637,25	35,61	0,06
20	639,14	33,72	0,06
21	635,35	37,51	0,08
22	640,63	32,23	0,06
23	642,75	30,11	0,04
24	643,35	29,52	0,05
25	631,29	41,57	0,03
26	626,29	46,57	0,07
27	638,89	33,97	0,08
28	641,20	31,66	0,05
29	641,98	30,88	0,06
30	643,73	29,13	0,05
31	641,88	30,98	0,04
32	644,48	28,38	0,04
33	644,68	29,00	0,05
34	641,86	31,82	0,06
35	646,19	27,50	0,03
36	639,00	34,69	0,02
37	656,56	17,30	0,02
38	649,43	23,64	0,02
39	631,00	41,87	0,01
40	625,00	47,85	0,01

2,84



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



ENTRA DESENHO ESQUEMA DE CÁLCULO REDE DE DISTRIBUIÇÃO

6 PEÇAS GRÁFICAS DE DETALHAMENTOS

6.1 RELAÇÃO DE DESENHOS

- 01/15 Sistema Proposto – Lay Out;
- 02/15 Implantação / Seções / Situação;
- 03/15 Poço Profundo – Planta e Cortes;
- 04/15 Filtro Desferrizador – Planta, Cortes e Vistas;
- 05/15 Abrandador – Planta, Cortes e Vistas;
- 06/15 Casa de Química – Planta, Cortes e Vistas;
- 07/15 Interligações / Urbanização / Drenagem;
- 08/15 Detalhes Construtivos;
- 09/15 Adutora de Água Tratada AAT01 – Planta e Perfil;
- 10/15 Adutora de Água Tratada AAT01 – Planta e Perfil;
- 11/15 Adutora de Água Tratada AAT01 – Planta e Perfil;
- 12/15 Reservatório Apoiado RAP-60m³ – Implantação e Seções;
- 13/15 Reservatório Apoiado RAP-60m³ – Planta, Cortes e Vista;
- 14/15 Rede de Distribuição – Planta e Detalhes;
- 15/15 Ligação Predial – Detalhes.



7 ORÇAMENTO

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base Julho de 2013, e ou preços de mercado, onde couber distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 28 de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 4% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir a planilha orçamentária das unidades que compõem o sistema proposto, contendo o resumo geral e o orçamento.



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



7.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



1



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



2



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



3



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



4



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



5



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



6



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



7



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



8



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



9



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



10



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



11



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



12



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



13



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



14



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



15



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



16



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



17



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



18



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



19



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



20



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



21



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



22

7.2 MEMÓRIA DE CÁLCULO



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



1



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



2



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



3



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



4



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



5



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



6



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



7



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



8



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



9



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



10



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



11



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



12



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



13



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



14



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



15



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



16



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



17



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



18



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



19



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



20



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



21



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



22



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



23



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



24



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



25



7.3 RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



1



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



2



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



3



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



4



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



5



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



6



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



7



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



8



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde





Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



10



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



11



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



12



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



13



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



14



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



15



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



16



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



17



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



18



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



19



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



20



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



21



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



22



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



23



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



24



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



25



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



26



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



27



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



28



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



29



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



30



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



31



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



32



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



33



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



34



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



35



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



36



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



37



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



38



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



39



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



40



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



41



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



42



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



43



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



44



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



45



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



46



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



47



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



48



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



49



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



50



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



51



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



52



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



53



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



54



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



55



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



56



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



57



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



58



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



59



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



60



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



61

7.4 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



1



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



2



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



3



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



4

7.5 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, OBRAS E SERVIÇOS

7.5.1 OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação das unidades do Sistema de Abastecimento de Água da Localidade São Joaquim pertencente ao município de Coração de Jesus - MG.

7.5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.5.2.1 Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados;

7.5.2.2 As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas relacionadas com o projeto e as da ABNT. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços;

7.5.2.3 A Empreiteira é responsável pelo fornecimento e instalação do Canteiro de Obras, cujo custo já está incluso nos preços unitários e/ou BDI;

7.5.2.4 É de responsabilidade da Empreiteira o fornecimento eventual de móveis e equipamentos de escritório, com quantidades e especificações definidas pelo projeto, para utilização durante a vigência do contrato, na unidade de fiscalização desta Empresa;

7.5.2.5A Fiscalização efetuará controles que considerar oportunos, tanto para constatar a exata aplicação das normas, especificação e qualidade de materiais, quanto para verificar dimensões e resistência dos materiais, adoção de providências técnicas adequadas para a execução de obra e outros, sem ônus ao contratante;

7.5.2.6 Fazem também parte integrante deste documento as recomendações Escritas da Fiscalização;

7.5.2.7 A Empreiteira deverá manter todos os seus servidores devidamente uniformizados e com os necessários equipamentos de segurança. Os uniformes terão gravados a sigla ou nome da firma prestadora dos serviços;

7.5.2.8 São de responsabilidade da Empreiteira a aquisição e armazenamento dos materiais referentes ao projeto;

7.5.2.9 A Empreiteira deverá manter na obra durante o período contratual, um Engenheiro credenciado para execução e gerenciamento da obra, sendo de sua responsabilidade todo o ônus para tal fim (salário, encargos sociais, alimentação, moradia);

7.5.2.10 Todos os impostos, taxas, tarifas, encargos sociais, sejam Federais, Estaduais ou Municipais, que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços aqui especificados, correrão por conta única e exclusiva da Empreiteira;

7.5.2.11 A Empreiteira deverá ter os equipamentos mínimos necessários para o bom desenvolvimento dos serviços;

7.5.2.12 É de responsabilidade da Empreiteira as devidas providências relativas ao fornecimento, instalação, movimentação e manutenção de tapumes, cones de sinalização, placas de obras e todos os procedimentos necessários ao atendimento das posturas Municipais, Estaduais e Federais relativas a trânsito e segurança no trabalho.

7.5.3 RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

7.5.3.1 CAPTAÇÃO

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e outros que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento do poço tubular profundo, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas relacionadas a execução dos serviços.



BOCA DO POÇO

Deverá ser de 0,60 m acima da laje de proteção sanitária, podendo ser aumentada a critério da fiscalização dependendo das conveniências locais relativas à proteção do poço como inundações, ou qualquer outra que justifique este aumento.

Depois de concluídas todas as etapas de construção, deverá ser colocada tampa de proteção na boca do poço. A tampa deve ser com chapa soldada ou tampa rosqueável, seguida da colocação de cápsula metálica, ancorada na laje de proteção, 0,20 m mais elevada do que a boca do poço, confeccionada em tubo metálico de 8" e pintada de azul.

LAJE DE PROTEÇÃO

Deverá ser executada, como acabamento de superfície, uma laje de concreto fundido no local, com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, envolvendo o tubo de revestimento e impedindo a entrada de águas superficiais no poço.

A laje deverá ter declividade a ser definida pela Fiscalização, do centro para as bordas, espessura mínima de 20 cm (vinte centímetros) e diâmetro de 2,00 m (dois metros), ou, sendo quadrada, lados de 2,00 m (dois metros).

O tubo de revestimento interno, e os tubos de introdução do material adicional ao pré-filtro, se existente, deverão ficar salientes 40 cm e 10 cm, respectivamente, sobre a laje, ou da cota de inundação definida pela Fiscalização.

DESENVOLVIMENTO

Após a colocação do filtro e pré-filtro, quando houver, e verificada a verticalidade e o alinhamento, a Contratada deverá realizar o desenvolvimento do poço, a fim de lavar e acomodar as camadas circunjacentes ao filtro.

O desenvolvimento do poço poderá ser feito mediante um, ou mais, dos métodos seguintes:

- Bombeamento intermitente com bomba sem válvula e pé, ou com ar comprimido;

- Injeção forçada de água com aspersão através de bocais, na altura do filtro;
- Pistoneamento com êmbolo (pistão) sólido, semi-sólido (com válvula) ou de molas, utilizando-se máquinas perfuratrizes à percussão ou rotativas adaptadas.

O processo de desenvolvimento deverá ser efetuado durante o período em que for necessário, até se constatar que nenhuma, ou pouca areia ou outro material, está sendo arrastado para o interior do poço. Dependendo do método empregado, o processo deverá ser efetuado em etapas, de modo a se retirar, mediante, bombeamento, ou uso de caçambas, a areia ou outros materiais que se depositarem no fundo do poço.

Será permitido o uso de betonita na constituição da lama de perfuração, quando não estiver prevista a utilização de filtro no poço, ou a critério da Fiscalização.

Em casos especiais, em substituição à lama de perfuração com betonita, será adotado o uso de “polysafe”, ou outro polímero, a critério da Fiscalização.

A utilização da lama de perfuração implicará na utilização de equipamentos e solventes apropriados para desenvolvimento do poço, sem prejudicar ou contaminar o aquífero.

É totalmente vedado, no preparo da lama de perfuração, o emprego de óleo diesel, ou outras substâncias capazes de poluir o aquífero.

A quantidade de areia em água de poço, após seu desenvolvimento, deverá limitar-se a 10g/m³ (10 gramas por metro cúbico), podendo a fiscalização rejeitar o recebimento do poço se esta condição não for verificada, em consequência de má condução dos serviços, ou de emprego de materiais inadequados.

DESINFECÇÃO

Antes da desinfecção da captação a sua estrutura deve ser perfeitamente limpa. Somente realizar a desinfecção após o desenvolvimento e limpeza (a água límpida e substancialmente isenta de areia) em poços bem tamponados. Substâncias estranhas como sedimentos, impurezas, gorduras, vedantes de juntas, etc. podem alimentar e proteger bactérias.



Para que a solução desinfetante possa eliminar os germes presentes, é necessário que haja o contato. Simplesmente despejar a solução no poço não é o suficiente. É preciso que a água do poço, adicionado o agente desinfetante, forme uma solução homogênea, desde o nível estático até o fundo do poço.

O tempo de contato não deve ser inferior a 12 horas. A desinfecção deve ser iniciada preferencialmente ao entardecer (reduz o efeito da evaporação do cloro). É de fundamental importância que o trecho superior do poço (nível estático até a superfície) seja lavado com a solução clorada do poço.

A desinfecção deve ocorrer sempre que a análise microbiológica (monitoramento) revelar necessidade.

Após a desinfecção, o tamponamento deve estar adequado, a casa de proteção limpa e fechada.

Fazer a coleta da água para análise depois de comprovada ausência de cloro.

ETAPAS PARA DESINFECÇÃO NO POÇO

Conhecer o volume de água contido no poço entre o NE (nível estático) e o fundo do poço.

$$\text{Ex. } V = \pi \cdot r^2 (PP - NE)$$

PP = Profundidade do Poço

r = raio do poço ou raio interno do revestimento

Definir a concentração desejada para a solução desinfetante.

Ex: Em caso de contaminação usar 200 ppm (base cloro)

Em caso de rotina (contagem alta, pseudomona, etc.) 100 ppm

Escolha do agente (base de cloro).

Ex: Hipoclorito de Sódio (cloro livre ou disponível 10%)

Água Sanitária de boa qualidade (cloro disponível 5%).

Higienização: Deve-se instalar no poço um “by pass” para que a água bombeada possa retornar ao poço em circuito fechado (refluxo). Liga-se a bomba em regime intermitente (intervalos de 30 por 10 minutos) por várias vezes. Ora a água bombeada deve ser jogada para fora, outra, para dentro do próprio poço. Desta forma, assegura-se uma boa limpeza da parte interna do revestimento, das paredes externas do edutor, do cabo elétrico, da tubulação auxiliar, etc., no trecho entre a “boca” do poço e o nível estático. Excepcionalmente, pode-se conectar uma tubulação flexível para efetuar o refluxo, no entanto, há o inconveniente de ser necessário elevar a coluna edutora e o tubo auxiliar.

Injeção do agente: Sempre utilizar uma tubulação auxiliar com diâmetro de $\frac{1}{2}$ ” ou $\frac{3}{4}$ ”, de PVC e roscável, no espaço anular entre a tubulação de sucção (edutor) e a parede do revestimento. Dependendo da profundidade da bomba, fixar a tubulação auxiliar no edutor. Esta tubulação tem a finalidade, também, de monitorar o nível estático.

Homogeneização / Desinfecção: Adicionado o agente desinfetante no poço, por meio de tubulação auxiliar, procede-se de forma semelhante à etapa de higienização. Este procedimento, além de proporcionar uma ótima homogeneização, simultaneamente assegura a desinfecção no trecho ausente de água situado entre a “boca” do poço e o nível estático.

Repouso: Depois de efetuada a etapa da Homogeneização / Desinfecção, com a bomba desligada, deixa-se o poço paralisado pelo menos durante 12 horas, preferencialmente no período noturno.

Retirada do Cloro: Concluída a etapa anterior, bombeia-se continuamente até a retirada total do cloro, para isto, deve-se utilizar indicadores. Essa água bombeada deve ser usada na desinfecção da casa de proteção ao poço, cabinas, equipamentos, etc.

CONJUNTO ELEVATÓRIO SUBMERSO

A instalação dos equipamentos deverá ser incluída no escopo do fornecimento e ser feita de acordo com os manuais de instalação adaptando as necessidades do projeto.

Estão inclusos no escopo desta especificação todos os acessórios, peças e adaptações necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados.

O fornecedor deverá fornecer todas as peças necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento adaptando-o às instalações.

O fornecedor deverá suprir tudo o que for necessário para completar o trabalho descrito e / ou pretendido nesta especificação.

Anteriormente ao fornecimento, o fornecedor deverá conhecer as características de instalação de projeto, fazendo as devidas adaptações para garantir o perfeito funcionamento e atendimento ao que se propõe.

Todos os itens ou serviços, mesmo que não estejam explícitos, que sejam usuais ou necessários à fabricação e / ou operação do equipamento serão considerados inclusos nesse escopo, tais como:

- Manual de operação e manutenção em português, com identificação de peças para reposição;
- Curva do Sistema;
- Teste de performance, etc.

Características Gerais:

Conjunto motobomba submerso, constituído por bomba submersa, e por motor elétrico acoplado à bomba, incluídos todos os demais acessórios e componentes necessários à sua instalação e operação, conforme projeto e características a seguir:

Condições de Operação:

- Fluido: água de aquífero subterrâneo;
- Temperatura: ambiente;
- Número de conjunto: 1 (um);
- Vazão: 2,84 l/s
- Altura Manométrica: 87,29 m;
- Potência do Motor: 5,5 cv.



Motor de Indução:

- Potência Nominal: 5,5 cv;
- Tensão: 220 v;
- Frequência: 60Hz;
- Rotação: 3450 rpm
- Corpo da Bomba: Aço Inox;
- Rotor: Aço Silício;
- Diâmetro nominal do rotor: 98,6 mm.

Condições Particulares de Fornecimento:

O conjunto elevatório a ser fornecido deverá atender ainda as seguintes condições:

Disponer, além de bomba e motor, de todos os acessórios indispensáveis à sua perfeita instalação e operação, entre outros a serem especificados pelo fabricante em sua proposta, se necessários.

Para fornecimento do(s) equipamento(s) objetos da presente especificação devem ser observados os respectivos desenhos de projeto, que são parte integrante desta especificação.

Na cotação para fornecimento do objeto desta especificação, caberá ao fornecedor a inclusão de: descritivo com dados técnicos (catálogos, etc.) e curvas características do equipamento ofertado.

Desenho dimensional do equipamento, com indicação dos respectivos materiais de fabricação, equipamentos, etc.

Atestado de Experiência de Campo:

Como parte do processo de qualificação do material, deverá ser fornecido com a proposta técnica um atestado de fornecimento e performance do produto, que comprove o seu desempenho em um tempo de 5 anos, atestando também que o equipamento ofertado atende às condições de instalação e operações previstas no projeto.

Garantia:

O fornecedor deverá garantir para o equipamento um período de 18 meses a partir da data de emissão da nota fiscal ou 12 meses de utilização, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

7.5.3.2 TRATAMENTO – CASA DE QUÍMICA / FILTRO DESFERRIZADOR / ABRANDADOR

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; para implantação dos sistemas de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas relacionadas à execução.

CASA DE QUÍMICA

A unidade Casa de química abrigará os tanques de armazenamento e preparo de solução, assim como as bombas dosadoras. As substâncias a serem utilizadas sob forma de solução são o hipoclorito de sódio para desinfecção e também agindo como antibactericida e o ácido fluossilícico para fluoretação, ambos sendo aplicados na canalização adutora através de bombas dosadoras.

BOMBAS DOSADORAS

A instalação dos equipamentos deverá ser incluída no escopo do fornecimento e ser feita de acordo com os manuais de instalação adaptando as necessidades do projeto.

Estão inclusos no escopo desta especificação todos os acessórios, peças e adaptações necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados.

O fornecedor deverá fornecer todas as peças necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento adaptando-o às instalações.

O fornecedor deverá suprir tudo o que for necessário para completar o trabalho descrito e / ou pretendido nesta especificação.

Anteriormente ao fornecimento, o fornecedor deverá conhecer as características de instalação de projeto, fazendo as devidas adaptações para garantir o perfeito funcionamento e atendimento ao que se propõe.

Todos os itens ou serviços, mesmo que não estejam explícitos, que sejam usuais ou necessários à fabricação e / ou operação do equipamento serão considerados inclusos nesse escopo, tais como:

- Manual de operação e manutenção em português, com identificação de peças para reposição;
- Teste de performance, etc.

Características Gerais:

Bomba Dosadora Eletromagnética de Diafragma para dosagem de produtos químicos na forma líquida, conforme características a seguir:

Características Construtivas:

- Ajuste manual da dosagem, alterando o número de pulsos;
- Faixa de Operação de 0 a 100%;
- Pulsação de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto);
- Regime de Dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%;
- Vazão: 0 a 1,50 l/h;
- Temperatura máxima do fluido dosado 45°C;
- Magneto, mola espiral e pistão de acionamento em aço inox.

Características Elétricas:

- Acionamento através de magneto;



- Potência consumida de 12 W;
- Tensão: 220 v;
- Frequência: 60Hz;
- Isolação classe F;
- Proteção IP-65.

Condições Particulares de Fornecimento:

O conjunto elevatório a ser fornecido deverá atender ainda as seguintes condições:

Disponer, além de bomba e motor, de todos os acessórios indispensáveis à sua perfeita instalação e operação, entre outros a serem especificados pelo fabricante em sua proposta, se necessários.

Para fornecimento do(s) equipamento(s) objetos da presente especificação devem ser observados os respectivos desenhos de projeto, que são parte integrante desta especificação.

Na cotação para fornecimento do objeto desta especificação, caberá ao fornecedor a inclusão de: descritivo com dados técnicos (catálogos, etc.) do equipamento ofertado.

Desenho dimensional do equipamento, com indicação dos respectivos materiais de fabricação, equipamentos, etc.

Atestado de Experiência de Campo:

Como parte do processo de qualificação do material, deverá ser fornecido com a proposta técnica um atestado de fornecimento e performance do produto, que comprove o seu desempenho em um tempo de 5 anos, atestando também que o equipamento ofertado atende às condições de instalação e operações previstas no projeto.

Garantia:

O fornecedor deverá garantir para o equipamento um período de 18 meses a partir da data de emissão da nota fiscal ou 12 meses de utilização, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

FILTRO DESFERRIZADOR

O Filtro Desferrizador deverá ser composto de zeólitos naturais e sintéticos, tecnicamente selecionados, processados, esterilizados e ativados, a fim de se obter uma alta atividade catalítica.

Antes de fazer o carregamento do filtro, recomendamos a averiguação das crepinas distribuidoras de fundo, que podem ter sofrido alguma avaria durante o transporte.

Deverá ser realizado três lavagens em contra-corrente com água limpa para o assentamento do leito filtrante e eliminar eventuais bolhas de ar. (Ver manual de operação em anexo).

ABRANDADOR

O Sistema tem como objetivo a remoção total dos cátions presentes na água, através da utilização de resina catiônica. Caso a água de alimentação do sistema contenha teores de ferro superior a 0,15 ppm, recomendamos a instalação de um sistema removedor de ferro objetivando a proteção da resina de troca iônica catiônica, já que a mesma sofre degradação pela presença do mesmo. (Ver manual de operação em anexo).

7.5.3.3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação da canalização adutora até o reservatório) e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora, conforme projeto e de acordo com as normas relacionadas a execução dos serviços.

7.5.3.4 RESERVAÇÃO

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (construção do reservatório apoiado incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para o perfeito funcionamento da nova unidade de reservação, conforme projeto e de acordo com as normas relacionadas a execução dos serviços.

7.5.3.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação da canalização de distribuição de água da localidade) e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da rede projetada, conforme projeto e de acordo com as normas relacionadas a execução dos serviços.

Material	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
PVC PBA CL 15	75	951
PVC PBA CL 15	50	4.408

7.5.3.6 LIGAÇÕES PREDIAIS

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação dos hidrômetros (366 ligações) conforme projeto e de acordo com as normas relacionadas a execução dos serviços.

7.5.4 FORNECIMENTO DE MATERIAL

O fornecimento de materiais também obedecerá as normas da ABNT e será feito pela Empreiteira, por sua conta e risco.

Todo material fornecido pela Empreiteira deverá ser acompanhado do Teste de Controle de Qualidade do Fabricante e/ou de Firma Especializada no ramo, sem ônus para o contratante, por solicitação ou indicação deste.

7.5.5 MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Os serviços especificados e projetados serão medidos e pagos conforme os itens das planilhas de orçamento anexas e em obediência ao disposto na Especificação Geral do Contratante e seus anexos.

Os serviços auxiliares serão pagos por medição de acordo com os preços unitários constantes nas planilhas de orçamento.

7.5.6 PRAZOS E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO

O prazo para execução de todas as obras especificadas não deve ultrapassar a 90 dias, contados a partir da data de emissão da primeira Ordem de Serviço.

A elaboração do cronograma Físico-Financeiro deverá obedecer ao que determina o Edital de Concorrência, e basear-se-á nos itens constantes das planilhas de orçamento constantes do Caderno de Licitação.

7.5.7 TRABALHOS E FORNECIMENTOS EXTRAS

A aprovação de serviços ou fornecimentos de materiais não constantes da planilha contratual obedecerá ao estipulado na Norma do Contratante.

7.5.8 ACERTO DE MATERIAL E ENTREGA DA OBRA

A Empreiteira deverá manter arquivo das Ordens de Serviços emitidas e/ou liberados pela Fiscalização, bem como, o controle físico financeiro das obras e dos materiais aplicados.

7.5.8.1 A Empreiteira deverá manter atualizado o Cadastro das Obras executadas, apresentando-o mensalmente à Fiscalização, para aprovação;

7.5.8.2 A Empreiteira, quando do término da obra, deverá solicitar oficialmente à FUNASA o “Termo de Recebimento Definitivo de Obra”;

7.5.8.3 O “Termo de Recebimento Definitivo de Obra” só será emitido após a aprovação do Contratante seguido dos seguintes documentos:

7.5.8.3.1 Inventário Físico de aplicação de materiais na Obra;

7.5.8.3.2 Quadro de Controle de Ordens de Serviços;

7.5.8.3.3 Planta Cadastral das Obras Realizadas;

7.5.8.3.4 Relatório físico-financeiro do Empreendimento.



7.5.8.4 A Empreiteira juntamente com o Engenheiro Fiscal da Obra deverão testar todas as unidades para receber as cargas previstas no projeto, com os testes mais usuais:

7.5.8.4.1 Adutoras e rede de distribuição: teste hidrostático;

7.5.8.4.2 Estruturas de ferrocimento: ensaio de carregamento; estanqueidade e impermeabilidade;

7.5.8.4.3 Teste de desempenho do equipamento projetado em relação ao instalado.

8 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



1



9 ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS COM ESTIMATIVA DE CUSTOS

9.1 CAPTAÇÃO / POÇO PROFUNDO E TRATAMENTO

A área onde serão instaladas as unidades de captação e tratamento pertence a Prefeitura Municipal de Coração de Jesus-MG.

Faz-se necessário uma área de (14,00 x 18,00) metros, ou seja, 252,00 m² para a captação e tratamento e a área destinada ao acesso com 158,00 metros de extensão e 4,25 metros de largura (671,50 m²) e ainda uma área para manobra de veículos na entrada da área de captação e tratamento com 13,40 metros de comprimento e 4,25 metros de largura (56,95 m²).

9.2 RESERVATÓRIO APOIADO 60 M³ – RAP01

A área onde será implantado o RAP-01 (60 m²) é de propriedade da Igreja, que será desapropriada, sendo de consentimento do proprietário e das autoridades municipais.

Faz-se necessário uma área de (16,00 x 16,50) metros, ou seja, 264,00 m² para a reservação.

9.3 DESCRIÇÕES TOPOGRÁFICAS

O memorial descritivo bem como os croquis das áreas especiais foram apresentado no volume Levantamento Topográfico.

10 ANEXOS

10.1 POÇO E-01 (CPRM)

		Ficha Técnica Completa de Poço			
Poço: 3100000674	UF : MG	Município : Coracao de jesus		Localidade : DISTRITO DE SAO JOAQUIM	
Dados Insuficientes para o Perfil	Perfil Construtivo				
	Gerais				
	Dados Gerais:				
	Nome :	COJ-091			
	Data da Instalação :				
	Proprietário :	PREFEITURA MUNICIPAL			
	Natureza do Ponto :	Poço tubular			
	Uso da água :				
	Cota do Terreno :	643.50			
	Localização:				
	Localidade :	DISTRITO DE SAO JOAQUIM			
	UTM (Norte/Sul) :	8161794			
	UTM (Leste/Oeste) :	532460			
	Latitude (GMMSS) :	163733			
	Longitude (GMMSS) :	444144			
Bacia Hidrográfica:	Rio São Francisco				
Subbacia Hidrográfica:	Rios São Francisco, Paracatu e outros				
Situação:					
Data :	01/11/1975				
Situação :	Equipado				
JF : MG		Município : Coracao de jesus		Localidade : DISTRITO DE SAO JOAQUIM	
Gerais					
Dados Gerais:					
Nome :	COJ-091				
Data da Instalação :					
Proprietário :	PREFEITURA MUNICIPAL				
Natureza do Ponto :	Poço tubular				
Uso da água :					
Cota do Terreno :	643.50				
Localização:					
Localidade :	DISTRITO DE SAO JOAQUIM				
UTM (Norte/Sul) :	8161794				
UTM (Leste/Oeste) :	532460				
Latitude (GMMSS) :	163733				
Longitude (GMMSS) :	444144				
Bacia Hidrográfica:	Rio São Francisco				
Subbacia Hidrográfica:	Rios São Francisco, Paracatu e outros				
Situação:					
Data :	08/11/2000				
Situação :	Equipado				



Construtivos					
Perfuração:					
Data:	Profundidade Inicial(m)	Profundidade Final(m)	Perfurador	Método	
01/01/1965	0.00	64.00	DNOCS		
Diâmetro:					
De (m):	Até (m):	Polegadas	Milímetros		
Revestimento:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	
Filtro:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	Ranhura
Espaço Anular:					

CPRM		Ficha Técnica Completa de Poço		SIAGAS	
Serviço Geológico do Brasil					
De (m):	Até (m):	Material			
Boca do Tubo:					
Data:	Altura(m):	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)		
08/11/2000	0.40	6	152.4000		
Entrada d'água:					
Profundidade:					
Profundidade Útil:					
Data:	Profundidade:				
	64.00				

Geológicos

Feição Geomorfológica:

Descrição:

Formação Geológica:

Profundidade Inicial (m):

0,00

Profundidade Final (m):

64,00

Tipo de Formação:

Sub-grupo paraopeba

Dados Litológicos:

De (m):

Até (m):

Litologia:

Descrição Litológica:

Hidrogeológicos

Aquífero no Ponto:

Aquífero: Carstico	Topo (m):	
	Base (m):	
	Captação:	ÚNICA
	Condição:	LIVRE
	Penetração:	

Nível da Água:

Data:

Nível da Água (m):

Nível Medido Bombeando (S/N)?

Vazão (m³/h):

Teste de Bombeamento

Teste de Bombeamento:

Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
	N	15,40	
Nível Dinâmico:	Vazão Específica (m ³ /h/m):	Coefficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m ³ /h):
20,00	2,02		
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m ² /s):	Vazão Após Estabilização (m ³ /h):	Tipo do Teste:
		9,28	
Método:	Unidade:		

Análises Químicas

Análises Químicas:

Data da Coleta:	08/11/2000
Condutividade Elétrica (µS/cm):	815,00
Qualidade da Água (PT/CO):	
Sabor da Água:	
Qualidade da Água (Odor):	
Temperatura (C°):	27,1
Turbidez (NTU):	
Sólidos Suspensos (mg/l):	
Sólidos Sedimentáveis (mg/l):	
Aspecto Natural:	
Ph:	7,23

10.2 POÇO E-02 (CPRM)

		Ficha Técnica Completa de Poço			
Poço: 3100011157	UF : MG	Município : Coracao de jesu	Localidade : SÃO JOAQUIM		
<p>Dados Insuficientes para o Perfil</p>	Perfil Construtivo				
	Gerais				
	Dados Gerais:				
	Nome :	COJ-090			
	Data da Instalação :				
	Proprietário :	PREFEITURA MUNICIPAL			
	Natureza do Ponto :	Poço tubular			
	Uso da água :				
	Cota do Terreno :				
	Localização:				
	Localidade :	SÃO JOAQUIM			
	UTM (Norte/Sul) :	8161188			
	UTM (Leste/Oeste) :	532413			
	Latitude (GGMSS) :	163753			
	Longitude (GGMSS) :	444146			
Bacia Hidrográfica:	Rio São Francisco				
Subbacia Hidrográfica:	Rios São Francisco, Paracatu e outros				
Situação:					
Data :	08/11/2000				
Situação :	Equipado				
Construtivos					
Perfuração:					
Data:	Profundidade Inicial(m)	Profundidade Final(m)	Perfurador	Método	
01/01/1990	0.00	78.00	CEDEC		
Diâmetro:					
De (m):	Até (m):	Polegadas	Milímetros		
Revestimento:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	
Filtro:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	Ranhura
Espaço Anular:					
De (m):	Até (m):	Material			
Boca do Tubo:					
Data:	Altura(m):	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)		
08/11/2000	0.50	6	152.4000		
Entrada d'água:					
Profundidade:					
Profundidade Útil:					
Data:	Profundidade:				
	78.00				

Geológicos

Feição Geomorfológica:

Descrição:

Formação Geológica:

Profundidade Inicial (m):

0.00

Profundidade Final (m):

78.00

Tipo de Formação:

Formacao Tres Marias

Dados Litológicos:

De (m):

Até (m):

Litologia:

Descrição Litológica:

Hidrogeológicos

Aquífero no Ponto:

Aquífero: Fissural

Topo (m):

0.00

Base (m):

78.00

Captação:

Única

Condição:

Livre

Penetração:

Parcial

Nível da Água:

Data:

Nível da Água (m):

Nível Medido Bombeando (S/N)?

Vazão (m³/h):

Teste de Bombeamento

Teste de Bombeamento:

Data:

01/01/1990

Surgência:

N

Nível Estático (m):

13.40

Duração do Teste (h):

Nível Dinâmico:

31.40

Vazão Específica (m³/h/m):

2.21

Coefficiente de Armazenamento:

Vazão Livre (m³/h):

Permeabilidade (m/s):

Transmissividade (m²/s):

Vazão Após Estabilização (m³/h):

39.78

Tipo do Teste:

Método:

Unidade:

Análises Químicas

Análises Químicas:

Data da Coleta:

08/11/2000

Condutividade Elétrica (µS/cm):

439.00

Qualidade da Água (PT/CO):

Sabor da Água:

Qualidade da Água (Odor):

Temperatura (°C):

26.5

Turbidez (NTU):

Sólidos Suspensos (mg/l):

Sólidos Sedimentáveis (mg/l):

Aspecto Natural:

Ph:

6.91

10.4 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

	Laae - Lab. de Análise de Água e Efluentes Ltda Relatório de Ensaio N° 38295 Data da Emissão: 12/12/2012	 ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 PHNA: 314.01.01
DADOS DO CLIENTE		
Cliente:	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA L	
CNPJ/CPF:	04.684.385/0001-04	Cidade: Belo Horizonte/MG
Endereço:	R DOS AIMORES, 428 Sala 202	Cep: 30140-070
Bairro:	FUNCIONARIOS	
DADOS DA AMOSTRA		
Projeto Cliente:		
Identificação LAAE:	38295	
Condição da Amostra:	Limpida	
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA (CLIENTE)		
Ponto de Coleta:	São Joaquim	Matriz: Água
Localização:	Poço	Procedência: Poço
Responsável pela Coleta:	LAAE	Dt. Coleta: 27/11/2012
Responsável pelo Transporte:	LAAE	
Dt. Recebimento:	28/11/2012	
Início das Análises:	28/11/2012	Dt. Término: 12/12/2012
RESULTADOS		
Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) 06(s) página(s) seguinte(s), refere-se exclusivamente à amostra analisada e não se estende a outras de mesma espécie e origem. A reprodução parcial ou total deste relatório dependerá de prévia autorização do emitente.		
OBSERVAÇÃO		
LEGISLAÇÃO		
Limites especificados de acordo com a Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde		
 Gracielle Santana Oliveira Ledo Analista CRQ - 02415279 12/12/2012	Aprovador por:	 Patricia Leão Responsável Técnica Substituta CRQ 02413763 12/12/2012
Página 1 de 2		
Av. Prof. Vicente Guimarães, 510 - Morada do Sol - CEP 39.403-410 / Montes Claros - MG - CNPJ 05.551.514/0001-59 Fone: (38) 3224-5525 / (38) 2101-2881 - Fax: (38) 2101-2885 - email: laae@uai.com.br - web site: www.laaelab.com.br		



Laae - Lab. de Análise de Água e Efluentes Ltda
Resultado de Ensaio Nº 38296



PHNA: 314.01.01

Amostra: São Joaquim							
Parâmetro	Unid.	Resultados	Incerteza Expand.	LQ	VMP	DL Ensaio	Método
Cloretos	mg/L	4,57	7,9%	0,24	250	05/12/2012	SMWW 4500-C1 B 22ª Ed. 2012
Cór Resl	mg P/L	2,5	13,9%	1,0	15	28/11/2012	SMWW 2120 C 22ª Ed. 2012
Demanda Bioquímica de Oxigênio	mg/L	2,70	4,3%	0,20	-	30/11/2012	SMWW 5210 B 22ª Ed. 2012
Dureza Total	mg/L	264,0	1%	1,0	500	04/12/2012	SMWW 2340 C 22ª Ed. 2012
Ferro Total	mg/L	0,08	5,1%	0,02	0,3	11/12/2012	POP-LAFIS-031-B, rev. 05
Manganês Total	mg/L	<LQ	NA	0,02	0,1	05/12/2012	POP-LAFIS-032, rev. 05
Nitrato Total	mg/L	0,6	ND	1,140	10,0	05/12/2012	USEPA 300.1
pH	Unid.	8,2	2,6%	0,01	6,0 a 9,5	28/11/2012	SMWW 4500-H B 22ª Ed. 2012
Temperatura	°C	25,0	2,6%	0,1	-	27/11/2012	SMWW 2550 B 22ª Ed. 2012
Turbidez	UNT	<LQ	NA	0,01	5	29/11/2012	SMWW 2130 B 22ª Ed. 2012


LEGENDA:

LQ: Limite de Quantificação; VMP: Valor Máximo Permitido; USEPA: United States Environmental Protection Agency; POP: Procedimento Operacional Padrão; SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ND: Não Detectável; NA: Não se Aplica

A Incerteza Expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

*Acreditação válida somente para os serviços prestados pelo laboratório que sejam visualizados no endereço: <http://www.rmmg.com.br>

10.5 ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

	Laae - Lab. de Análise de Água e Efluentes Ltda Relatório de Ensaio Nº 38295 Data da Emissão: 12/12/2012	 PHNA: 314.01.01
DADOS DO CLIENTE		
Cliente:	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA L	
CNPJ/CPF:	04.684.385/0001-04	Cidade: Belo Horizonte/MG
Endereço:	R DOS AIMORES, 428 Sala 202	Cep: 30140-070
Bairro:	FUNCIONARIOS	
DADOS DA AMOSTRA		
Projeto Cliente:		
Identificação LAAE:	38295	
Condição da Amostra:	Limpida	
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA (CLIENTE)		
Ponto de Coleta:	São Joaquim	Matriz: Água
Localização:	Poço	Procedência: Poço
Responsável pela Coleta:	LAAE	Dt. Coleta: 27/11/2012
Responsável pelo Transporte:	LAAE	
Dt. Recebimento:	28/11/2012	
Início das Análises:	28/11/2012	Dt. Término: 12/12/2012
RESULTADOS		
Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s), refere-se exclusivamente a amostra analisada e não se estende a outras de mesma espécie e origem. A reprodução parcial ou total deste relatório dependerá de prévia autorização do emittente.		
OBSERVAÇÃO		
LEGISLAÇÃO		
Limites especificados de acordo com a Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde		
 Gracielle Sant'Ana Oliveira Ledo Analista CRQ - 03415279 12/12/2012	Aprovador por:	 Patricia Leão Responsável Técnica Substituta CRQ 02413765 12/12/2012
Página 1 de 2.		
<hr/> Av. Prof. Vicente Guimarães, 510 - Morada do Sol - CEP 39.403-410 / Montes Claros - MG - CNPJ 05.551.514/0001-59 Fone: (38) 3224-5525 / (38) 2101-2881 - Fax: (38) 2101-2885 - email: laae@uai.com.br - web site: www.laaelab.com.br		



Laae - Lab. de Análise de Água e Efluentes Ltda
Resultado de Ensaio Nº 38295



PHNA: 314.01.01

Amostra: São Joaquim							
Parâmetro	Unid.	Resultados	Incerteza Expand.	LQ	VMP	Dt. Ensaio	Método
Coliformes Totais - MF	UFC/mL	3	4,9%	1	Ausên./100ml	28/11/2012	SMWW 9222 B 22ª Ed. 2012

LEGENDA:

LQ: Limite de Quantificação; VMP: Valor Máximo Permitido; USEPA: United States Environmental Protection Agency; POP: Procedimento Operacional Padrão; SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ND: Não Detectável; NA: Não se Aplica.

A Incerteza Expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k=2$, para um nível de confiança de 95%.

*Acreditação válida somente para os serviços prestados pelo laboratório que sejam visualizados no endereço: <http://www.rmmg.com.br>



LAAE
LABORATÓRIO DE ANÁLISE
DE ÁGUA E EFLUENTES



10.6 INFORMAÇÕES BÁSICAS OPERACIONAIS – IBO – CORAÇÃO DE JESUS

Mes/Ano		Nº Unidades de Operação		Nº Empreg.	População Urbana - hab.				Economias		Ligações		Extensão Rede m		Tratamento Água		Reservatório Cap. Nom. *
					Total		Atendida		Água	Esgoto	Água	Esgoto	Água	Esgoto	Cap. Nom. *	Func. Médio l/dia	
					Água	Esgoto	Água	Esgoto									
04/2012	2	1	25	27.859	28.838	25.085	17.287	8.071	5.592	7.892	5.324	119.128	80.804	121,8	13:20	2.543	
05/2012	2	1	25	27.705	28.883	25.175	17.322	8.099	5.812	7.721	5.348	119.128	80.804	121,8	13:29	2.543	
06/2012	2	1	25	27.750	28.927	25.248	17.384	8.128	5.825	7.745	5.380	119.128	80.804	121,8	14:58	2.543	
07/2012	2	1	24	27.798	28.972	25.958	18.037	8.335	5.823	7.954	5.559	120.288	82.118	121,8	15:34	2.543	
08/2012	2	1	24	27.841	27.018	28.085	18.533	8.382	5.977	7.982	5.710	120.394	82.118	121,8	18:05	2.543	
09/2012	2	1	25	27.887	27.081	28.108	18.554	8.388	5.993	8.005	5.730	120.424	82.118	122,8	17:02	2.543	
10/2012	2	1	25	27.932	27.105	28.134	18.592	8.399	6.004	8.018	5.738	121.144	82.928	122,8	18:37	2.543	
11/2012	2	1	24	27.978	27.150	28.144	18.851	8.402	6.019	8.022	5.753	121.884	83.828	122,8	14:43	2.543	
12/2012	2	1	24	28.023	27.194	28.148	18.898	8.412	6.043	8.024	5.773	121.884	83.828	123,8	17:05	2.543	
01/2013	2	1	25	28.069	27.239	28.178	18.708	8.429	6.050	8.035	5.778	121.984	83.828	123,8	14:40	2.543	
02/2013	2	1	25	28.118	27.285	28.192	18.723	8.440	6.059	8.041	5.783	122.290	83.828	123,8	15:53	2.543	
03/2013	2	1	23	28.162	27.330	28.184	18.727	8.440	6.065	8.039	5.787	122.290	83.828	123,8	15:12	2.543	

* Capacidade nominal total do sistema integrado ao qual a unidade está vinculada

Mes/Ano	Consumo Energia kwh		Volume Faturado m³		Água							Esgoto				
	Água	Esgoto	Água	Esgoto	Volume Distribuído - m³			Volume Consumido - m³			Vazão Média Distrib. - l/s	DBO - mg/l			Volume - m³	
					Macromedido	Estimado	Total	Micromedido	Básico	Total		Afluente	Efluente	Coletado	Tratado	
04/2012	57.235	8.308	83.547	58.182	107.325	0	107.325	78.481	0	78.481	41,41	380,00	55,00	42.327	22.188	
05/2012	55.971	7.303	84.291	58.897	108.238	0	108.238	77.310	0	77.310	40,41	291,00	44,00	41.285	25.402	
06/2012	52.591	5.088	85.245	59.474	111.984	0	111.984	77.785	0	77.785	43,20	314,00	53,00	42.924	28.438	
07/2012	50.583	3.848	87.019	60.883	118.884	0	118.884	80.484	0	80.484	44,31	277,00	42,00	43.442	20.477	
08/2012	115.088	2.884	93.414	85.759	121.859	0	121.859	88.185	0	88.185	45,50	131,00	30,00	47.719	22.880	
09/2012	88.474	2.823	92.824	88.395	125.802	0	125.802	85.585	0	85.585	48,48	288,00	51,00	48.937	20.580	
10/2012	88.452	2.572	97.805	89.801	129.502	0	129.502	91.135	8	91.141	48,35	311,00	68,00	50.383	20.082	
11/2012	92.550	2.823	95.321	88.841	109.291	0	109.291	88.405	8	88.411	42,18	281,00	59,00	50.874	54.432	
12/2012	81.217	8.801	85.254	81.770	127.374	0	127.374	77.009	0	77.009	47,58	244,00	81,00	42.848	22.213	
01/2013	70.207	4.813	97.582	70.401	115.771	0	115.771	90.513	0	90.513	43,22	274,87	39,48	80.233	44.271	
02/2013	73.880	5.554	83.428	80.200	109.780	0	109.780	74.439	0	74.439	45,37	271,00	88,00	45.749	41.342	
03/2013	81.973	4.777	88.890	84.410	117.518	0	117.518	80.805	0	80.805	43,88	190,00	25,00	44.945	41.388	

Unidade(s) de Operação: CORINTO, CONTRA/CORINTO



10.7 INFORMAÇÕES BÁSICAS GERENCIAIS – IBG – CORAÇÃO DE JESUS

COPASA		Indicadores Básicos Gerenciais - IBG																	
A água de Minas		Município : CORINTO - Código : 1910																	
		DNT/DPNT/DTBV																	
Mes/Ano	Hab./ Domicílio	% Atendimento		Economia/Ligação		Metro de Rede¹				Energia Elétrica				Água				Hidromedidaç. - %	
		Água	Esgoto	Água	Esgoto	Ligação		Economia		kwh/econ.		Volume Médio		Fator		Per Capita - l/h x d		Ligação	Econ.
						Água	Esgoto	Água	Esgoto	kwh/econ.	kwh/m³	Distrib. - m³/dia	Reserv.	Util.	Carga Trat.	Distribuído	Micromedido		
04/2012	3,45	90,89	84,34	1,05	1,05	15,49	15,18	14,78	14,45	7,09	0,53	3,578	0,71	0,58	0,81	142,82	101,80	100,00	100,00
05/2012	3,45	90,87	84,43	1,05	1,05	15,43	15,11	14,71	14,40	8,91	0,52	3,492	0,73	0,58	0,59	138,88	99,08	100,00	100,00
06/2012	3,45	90,98	84,49	1,05	1,05	15,38	15,08	14,68	14,37	8,47	0,47	3,733	0,88	0,52	0,57	147,85	102,89	100,00	100,00
07/2012	3,45	93,39	88,87	1,05	1,05	15,12	14,77	14,43	14,10	8,07	0,43	3,829	0,88	0,55	0,58	147,48	100,02	100,00	100,00
08/2012	3,45	93,82	88,80	1,05	1,05	15,08	14,38	14,40	13,74	13,78	0,94	3,931	0,85	0,57	0,58	150,81	108,88	100,00	100,00
09/2012	3,45	93,81	88,58	1,05	1,05	15,04	14,33	14,38	13,70	7,92	0,53	4,187	0,81	0,71	0,58	180,37	109,25	100,00	100,00
10/2012	3,45	93,58	88,59	1,05	1,05	15,11	14,48	14,42	13,81	7,91	0,51	4,177	0,81	0,88	0,57	159,85	112,50	99,99	99,99
11/2012	3,45	93,44	88,70	1,05	1,05	15,19	14,57	14,50	13,93	11,02	0,85	3,843	0,70	0,81	0,58	139,34	112,73	99,99	99,99
12/2012	3,45	93,31	88,75	1,05	1,05	15,19	14,52	14,49	13,87	7,28	0,48	4,109	0,82	0,71	0,54	157,14	95,00	100,00	100,00
01/2013	3,45	93,28	88,87	1,05	1,05	15,18	14,51	14,47	13,88	8,33	0,81	3,735	0,88	0,81	0,57	142,88	111,54	100,00	100,00
02/2013	3,45	93,18	88,82	1,05	1,05	15,21	14,50	14,49	13,84	8,75	0,87	3,920	0,85	0,88	0,55	149,88	101,50	100,00	100,00
03/2013	3,45	92,91	88,52	1,05	1,05	15,21	14,49	14,49	13,82	7,34	0,53	3,791	0,87	0,83	0,58	144,89	99,83	100,00	100,00
Média :		92,74	87,44	1,05	1,05	15,22	14,85	14,51	13,98	8,25	0,59	3,844	0,88	0,84		148,50	104,38	100,00	100,00

Mes/Ano	Água										Esgoto			Energia Elétrica		Ligações/		Hora Extra %
	m³/Economia			m³ Micro. /Economia	Vol. Micro. Estimado	Produção Macromed.	Perdas %			Loc. Atend. Padrão	Novas Econ. ano	Tratamento Esgoto		Novas Econ. ano	Perdas kwh/lig./dia	Empregado Água + Esgoto		
	Distrib.	Fat.	Cons.				Hidr.	%	Faturada			Medida	Estimada				l/lig./dia	
04/2012	13,30	10,35	9,47	9,47	2,90	100,00	22,18	28,78	28,78	133,75	100,00	0,85	52,42	85,53	0,89	0,07	518,38	7,43
05/2012	13,38	10,41	9,55	9,55	4,80	100,00	22,12	28,57	28,57	129,22	100,00	0,88	81,58	84,88	0,82	0,07	520,20	3,88
06/2012	13,78	10,49	9,57	9,57	4,18	100,00	23,88	30,54	30,54	147,19	100,00	1,03	81,59	83,12	0,98	0,07	522,04	4,74
07/2012	14,24	10,44	9,88	9,88	2,57	100,00	26,88	32,19	32,19	154,92	100,00	3,57	47,14	84,84	4,01	0,07	544,98	8,37
08/2012	14,57	11,17	10,31	10,31	2,49	100,00	23,34	29,27	29,27	144,17	100,00	4,04	47,53	77,10	8,51	0,14	583,50	5,70
09/2012	14,97	11,04	10,20	10,20	2,75	100,00	28,26	31,88	31,88	188,72	100,00	4,35	42,08	82,29	8,82	0,09	547,04	4,50
10/2012	15,42	11,84	10,85	10,85	2,58	100,00	24,48	29,82	29,82	154,31	100,00	4,52	39,84	78,78	7,11	0,08	548,00	7,84
11/2012	13,01	11,35	10,82	10,82	2,88	100,00	12,78	19,10	19,10	88,74	100,00	4,87	100,00	79,00	7,37	0,07	571,88	4,88
12/2012	15,14	10,13	9,15	9,15	3,57	100,00	33,07	39,54	39,54	202,48	100,00	4,85	51,85	75,00	7,70	0,10	571,29	3,77
01/2013	13,73	11,57	10,74	10,74	2,88	100,00	15,73	21,82	21,82	101,40	100,00	0,25	88,13	85,83	0,18	0,08	550,12	4,13
02/2013	13,00	9,88	8,82	8,82	4,01	100,00	23,99	32,18	32,18	158,88	100,00	0,43	90,37	74,91	0,38	0,11	549,92	5,17
03/2013	13,92	10,53	9,57	9,57	3,87	100,00	24,38	31,24	31,24	147,32	100,00	0,55	92,04	88,84	0,55	0,08	598,00	3,39
Média :	14,04	10,75	9,87	9,87	3,20	100,00	23,42	29,71	29,71	143,82			85,54			0,08	549,95	5,18

10.8 ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

		Via do Profissional Página 1/1																																	
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		ART de Obra ou Serviço 14201200000000641019																																	
CREA-MG																																			
<p>1. Responsável Técnico</p> <p>ALBERTO OLIVEIRA CHAVES</p> <p>Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL;</p> <p>RNP: 1406101176</p> <p>Registro: 04.0.0000068765</p> <p>Empresa contratada: DESPRO - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</p> <p>Registro: 29481</p>																																			
<p>2. Dados do Contrato</p> <p>Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA CNPJ: 26.989.350/0001-16</p> <p>Logradouro: QUADRA SAUS QUADRA 4, BLOCO N Nº: 000000</p> <p>Cidade: BRASÍLIA Bairro: ASA SUL UF:DF CEP: 70070040</p> <p>Contrato: 07/2012 Celebrado em: 07/02/2012</p> <p>Valor: 3.820.727,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO</p>																																			
<p>3. Dados da Obra/Serviço</p> <p>Logradouro: RUA DE LIGAÇÃO DIVERSAS CIDADES Nº: 000000</p> <p>Cidade: ÁGUAS FORMOSAS Bairro: UF:MG CEP: 39880000</p> <p>Data de início: 09/02/2012 Previsão de término: 09/02/2014</p> <p>Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>Proprietário: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA CNPJ: 26.989.350/0001-16</p>																																			
<p>4. Atividade Técnica</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">1 - CONSULTORIA</th> <th style="width: 10%;">Quantidade:</th> <th style="width: 10%;">Unidade:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ORÇAMENTO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>ESEPECIFICAÇÃO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>DESENHO TÉCNICO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>ANÁLISE, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>ESTUDO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> <tr><td>ESTUDO, SANEAMENTO, SANEAMENTO</td><td>121032.00</td><td>1/h</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART</p>			1 - CONSULTORIA	Quantidade:	Unidade:	ORÇAMENTO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	ESEPECIFICAÇÃO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	DESENHO TÉCNICO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	ANÁLISE, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	ESTUDO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h	ESTUDO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h
1 - CONSULTORIA	Quantidade:	Unidade:																																	
ORÇAMENTO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
ESEPECIFICAÇÃO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
DESENHO TÉCNICO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
ANÁLISE, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
ESTUDO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
PROJETO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
ESTUDO, SANEAMENTO, SANEAMENTO	121032.00	1/h																																	
<p>5. Observações</p> <p>ELABORAÇÃO PROJETO BASICO/EXECUTIVO SAA E SES DE 90 LOCALIDADES MG, LEV. TOPOGRÁFICO E ESTUDOS AMBIENTAIS</p>																																			
<p>6. Declarações</p>																																			
<p>7. Entidade de Classe</p> <p>SENGE - SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE M</p>																																			
<p>8. Assinaturas</p> <p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p>_____ de _____ de _____</p> <p>ALBERTO OLIVEIRA CHAVES RNP: 1406101176</p> <p>CONTRATO APRESENTADO</p> <p>FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</p> <p>Valor da ART: 150,05 m Registrada em: 27/06/2012 Valor Pago: 150,00</p>																																			
<p>9. Informações</p> <p>- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.</p> <p>- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confrea.org.br</p> <p>- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.</p> <p>ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL, CIVIL, CIVIL, HIDRO/SANITARIO, CIVIL, HIDRO/SANITARIO, CIVIL, ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KV, CALCULO ESTRUTURAL, GEOTECNIA,</p> <p style="text-align: right;">  www.crea-mg.org.br 0800.0312732 Nosso Número: 0000000000623315 </p>																																			

10.9 MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para o tratamento das águas de origem subterrâneas, foi previsto desinfecção a partir da implantação de dispositivos de dosagem de hipoclorito de sódio, fluoretação a partir de implantação de dispositivos de dosagem de ácido fluossilícico, um filtro desferrizador para remoção do ferro e / ou manganês e um abrandador para redução da dureza das águas do poço tubular profundo.

10.9.1 MANUAL DE OPERAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

Um superbombeamento no poço poderá produzir:

Aumento na corrosão e incrustação;

Passagem de material (argila, silte, areia – aumento na turbidez da água);

Desgaste prematuro da bomba;

Obstrução de filtros e fraturas,

Queda de vazão;

Interferência em poços vizinhos;

Rebaixamento excessivo do nível de água, comprometendo a vida útil do poço e a sua capacidade de produção de água, podendo, em casos mais extremos ‘secar o poço’.



OPERAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DE MOTORES - QCM

É o aparelho utilizado para o acionamento da bomba submersa instalada dentro do poço. Somente um técnico qualificado deve manusear este equipamento e caso ocorra à necessidade de substituir algum componente do QCM, o mesmo deverá ser idêntico. Para melhorar a condição do aparelho, manter fora do alcance de pessoas não especializadas.



Vista externa do QCM




Vista Interna do QCM.

BARRILETE – ENCANAMENTO DA BOMBA

Instalação realizada em ferro galvanizado. É composto por 3 registros: ventosa, descarga e manobra (bloqueio):

- a) Registro da Ventosa: é automático. Serve para eliminar o ar de dentro da tubulação.
- b) Registro de Descarga: normalmente deve permanecer fechado e somente aberto quando o operador realiza o 'esvaziamento'/descarga da adutora, no momento da manutenção do sistema de abastecimento de água e da rede adutora. Para abri-lo o operador deverá, anteriormente, fechar o registro de manobra.
- c) O registro de descarga também servirá para realizar coleta de água para análise e derivação de tubulação para abastecimento emergencial.
- d) Registro de Manobra (de bloqueio): sua função é fechar / bloquear, ou abrir a saída de água da rede adutora, no momento de manutenção.

e) Válvula de retenção: é automática. Serve para reter o fluxo de água (retorno da água), quando o sistema é desligado.

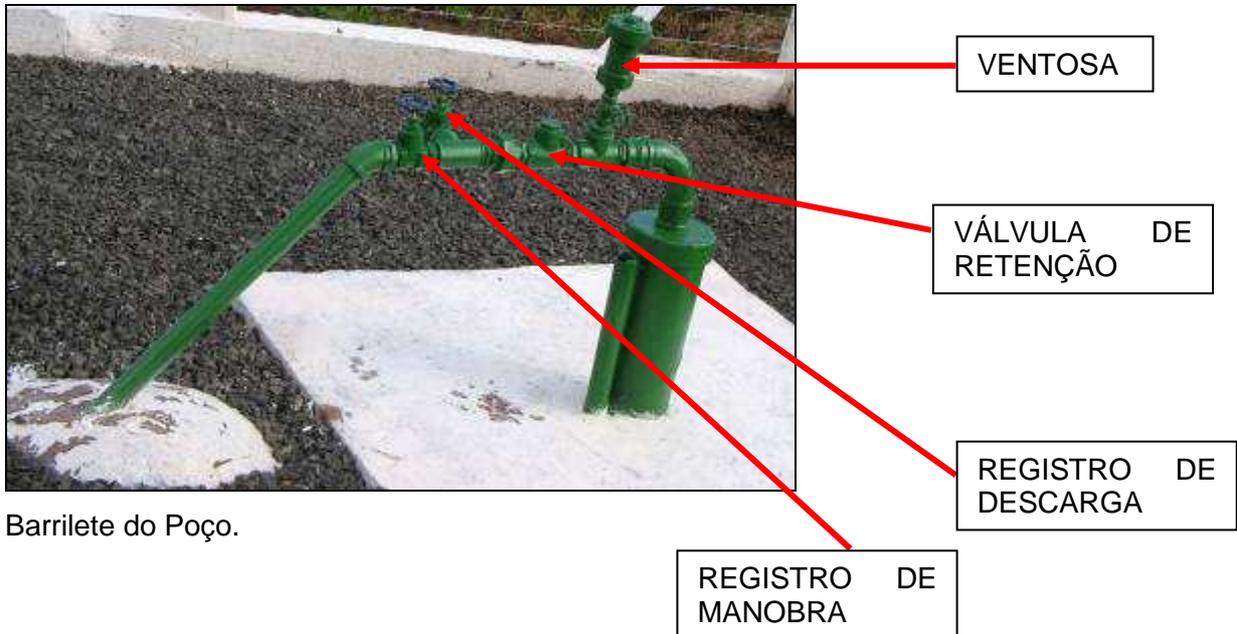

Barrilete do Poço.

ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE OPERAÇÃO

A implantação de um programa de operação sistemática de poços passa por uma etapa preliminar cujo objetivo é determinar as condições iniciais de exploração de cada poço, fixadas após análise dos dados, execução e interpretação dos ensaios necessários. Por “condições iniciais” entenda-se a base atual, de partida para a operação sistemática e não aquelas condições do poço quando da sua entrada em funcionamento. Trata-se de proceder a campanhas de vistoria dos poços em funcionamento, com a realização de medidas e ensaios cujos resultados, convenientemente analisados, servirão para fixar as condições de exploração referidas a uma data base, isto é, ao ano de início da operação sistemática dos poços.

equipamento de bombeamento e instalações auxiliares						
1 . identificação						
n. poço		município		local		
proprietário				ano	prof. total (m)	
câmara de bombeamento				Ø útil (mm)	prof. (m)	
ensaio de vazão		data	duração (h)	NE (m)	ND (m)	vazão (m³/h)
2 . característica do conjunto motor/ bomba						
bomba tipo		marca	modelo	fabricante	fornecedor	
n. estágios	Q nominal (m³/h)	hm nominal (m)	Ø ext.máx. (mm)	tempo de uso	estado	nova <input type="checkbox"/> usada <input type="checkbox"/>
motor tipo		elétrico <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/>		marca	modelo	
potência (CV)	rotação (rpm)	tensão (V)	corrente (A)	fases		
3 . condições de instalação do conjunto						
prof. real do orivo (m)	NE medido (m)	data	vazão (m³/h)	ND (m)	duração (h)	
altura manométrica		linha de recalque (m)	desnível geométrico (m)		perda de carga calculada (m)	
hm a partir da boca do poço (m)			hm total (m)			
observações						
4 . instalações auxiliares						
medidor de nível				tipo pneumático <input type="checkbox"/> elétrico <input type="checkbox"/>		
tubo auxiliar	profundidade (m)	Ø (mm)	material			
medidor de vazão		hidrômetro <input type="checkbox"/> tubo de pitô <input type="checkbox"/>	tambor aferido <input type="checkbox"/> outro <input type="checkbox"/>	indicar <input type="checkbox"/> volume (l)		
totalizador de horas		tipo	marca			
5 . croquis de instalação						
instalado por			data	supervisor		data

As condições de exploração de um poço são determinadas mediante o conhecimento da vazão ótima exploráveis, das perdas de carga e eficiência do poço, das características hidrodinâmica do aquífero captado e da qualidade físico-química da água. Uma vez conhecidas as características do poço e do aquífero, será necessário reavaliar as condições atuais de exploração, efetuar as adaptações ou redimensionamentos necessários dos equipamentos de bombeamento e fixar, então, o regime mais adequado de funcionamento do sistema.

Execução de Teste de Produção

A determinação da vazão ótima explorável, das perdas de carga e da eficiência de um poço é feita a partir de um teste de bombeamento em etapas ou teste de produção. Os procedimentos para a realização deste tipo de teste são relativamente simples e podem muito bem ser aplicados por um técnico qualificado. Porém, sua preparação prévia é fundamental; é preciso organizá-lo a partir do conhecimento das condições hidrogeológicas locais, e das características de construção do poço, escolhendo o equipamento mais adequado e ramando a execução.

Preparação do Teste

A execução de um teste de bombeamento requer um planejamento prévio que deve incluir não só os equipamentos e aparelhos necessários, mas fundamentalmente, uma diretriz clara em relação ao tipo de informação que se deseja obter.

A preparação do teste pressupõe disponíveis as seguintes condições:

a) conhecimento das características do poço e do tipo de aquífero captado. É necessário dispor do perfil técnico do poço (profundidade, diâmetros, posição dos revestimentos e filtros, pré-filtro) e do perfil litológico atravessado pela perfuração. São particularmente importantes, além disso, as informações obtidas do sondador, como a presença de fraturas ou fendas, a variação do nível d'água no poço durante a perfuração, a perda d' água, etc.;

b) escolha do equipamento de bombeamento - os testes finais de bombeamento em poços devem ser feitos com bomba vertical, de tipo submersível ou de eixo prolongado, com capacidade de extração superior à vazão prevista do poço. O conjunto moto-bomba deverá

estar em condições de funcionar ininterruptamente durante todo o período de teste. Por isso é mais recomendável que se possa dispor de um gerador (para evitar as possíveis quedas de energia da rede pública). A utilização de equipamento a ar comprimido não é recomendada na execução do teste final pelos inconvenientes que acarreta: é praticamente impossível estabelecer 3 ou 4 etapas de vazão, manter o controle da vazão e efetuar medidas precisas do nível d'água;

c) medidas de vazão - a medição de vazão durante o teste deve ser feita com menos de 5 % de erro. Para as vazões de até 40 m³/h podem ser utilizados recipientes de volume aferido (geralmente tambores de 200 a 220 litros). Vazões superiores a 40 m³/h devem ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como vertedouros, tubo de Pitot e outros. As medidas de vazão são tão importantes como as de nível d'água. Em geral devem ser feitas em correspondência com as medidas de nível d'água, devendo-se ter o cuidado de ajustar e manter constante durante toda a etapa de bombeamento. Para isso a tubulação de descarga deve ser dotada de uma válvula de regulação sensível e de fácil manejo para que se possa passar rapidamente de uma etapa de bombeamento a outra e manter a vazão constante. Deve-se fazer o possível para ajustar a vazão nos primeiros 5 minutos de cada etapa, logo no início do bombeamento;

d) medidas de nível d'água - na medida dos níveis d'água deve-se obter a precisão do centímetro. Geralmente são utilizados medidores elétricos, com fio numerado de metro em metro e marcado a cada meio metro. Para facilitar a leitura rápida da medida coloca-se uma trena na própria caixa do medidor ou na tubulação de descarga. Na instalação da bomba deve ser descido um tubo de 3/4" ou de 1" destinado à introdução do medidor de nível. A programação dos tempos de medida é, naturalmente, função da "resposta" do poço ao bombeamento. Como norma geral, deve-se programar uma frequência de tempo tal que permita colocá-la depois em escala logarítmica;

frequência de medições de nível d'água em testes de bombeamento			
intervalo de tempo a partir do início do bombeamento (min.)			medidas a cada
0	-	10	1 minuto
10	-	20	2 minutos
20	-	100	5 minutos
100	-	300	20 minutos
300	-	600	30 minutos
600	-	em diante	60 minutos

e) duração - cada etapa de bombeamento deve ter uma duração tal que seja obtida uma relativa estabilização do nível d'água (dinâmico) para a vazão bombeada. Em geral a duração de cada etapa é de 6 a 8 horas. Nos poços em que a vazão prevista é relativamente baixa, inferior a 10 m³/h, o teste final pode ser um bombeamento contínuo a vazão constante (sem etapas), com uma duração total não inferior a 24 horas. Além disso, deve-se assegurar que o nível dinâmico se mantenha estabilizado no mínimo durante 6 horas a partir do início da estabilização;

f) registro das medidas (Medidas de teste de bombeamento) - o registro das medidas efetuadas e de todas as ocorrências durante o teste é fundamental. Deve-se dispor, previamente, de uma "ficha de teste" que facilite e obrigue ao operador fazer todas as anotações importantes. É de boa prática preencher, antes do início do teste, o cabeçalho e a coluna dos tempos até os 30 minutos. Na coluna "observações" deve-se registrar: características físicas da água (turbidez, passagem de areia) e operações realizadas (regulagem de vazão, passagem de uma etapa a outra); estas anotações devem sempre estar referidas ao tempo em que forem feitas;

g) lançamento da água extraída - a água extraída durante o bombeamento deve ser lançada o mais longe possível do poço, a fim de não mascarar os resultados do teste. Esta distância só pode ser fixada em função do tipo de aquífero (livre ou confinado) e de sua constituição litológica. A distância mínima recomendada é de 25 metros. Nos casos de poços captando aluviões ou rochas fissuradas esta distância deve ser bem maior (acima de 300 metros). O que normalmente se faz, para evitar uma canalização extensa da água é colocar a tubulação de saída d'água à distância conveniente e prolongar o caminho da água através de uma canaleta no terreno, impermeabilizada com argila ou plástico.

Execução

Antes de ligar a bomba, faça 3 medidas de nível d'água, de meia em meia hora, a fim de se certificar da posição do nível estático.


Estabeleça o escalonamento das vazões de teste levando em conta a vazão prevista do poço e a capacidade de extração da bomba (a vazão do poço é avaliada durante o desenvolvimento ou por meio de bombeamento expedito). As vazões devem ser aproximadamente de 30%, 60% e 100% da vazão prevista do poço (ou da capacidade máxima da bomba), correspondentes à 1ª, 2ª e 3ª etapas. Não se deve programar etapas de vazões muito próximas.

Ligue a bomba e passe a fazer as medidas de nível d'água na sequência de tempos indicada. Controle a vazão da 1ª etapa, por meio de regulagem e medidas constantes. Deve - se contar com pessoal suficiente para efetuar estas medidas simultâneas, especialmente nos primeiros 10 minutos, quando as leituras são feitas a cada minuto. Importante: não esqueça de acertar os relógios para a mesma hora de início do bombeamento. Na primeira meia hora, os tempos devem ser controlados com cronômetro; depois, pode-se prosseguir com relógio.

Decorrida a 1ª hora de teste, passe a colocar as medidas em gráficos. Em papel "monolog" coloque os pontos de medida de nível d'água (ou de rebaixamento) em ordenadas e os tempos correspondentes em escala logarítmica.

Uma vez estabilizado o nível dinâmico para a 1ª vazão, passe para a 2ª etapa, procedendo da mesma maneira, isto é, obedecendo a sequência de tempos como se fosse um novo bombeamento. E assim sucessivamente, até o final do teste.

Concluindo o teste, faça a representação gráfica dos rebaixamentos com o tempo - Representação gráfica do teste de rebaixamento em etapas (papel monolog).

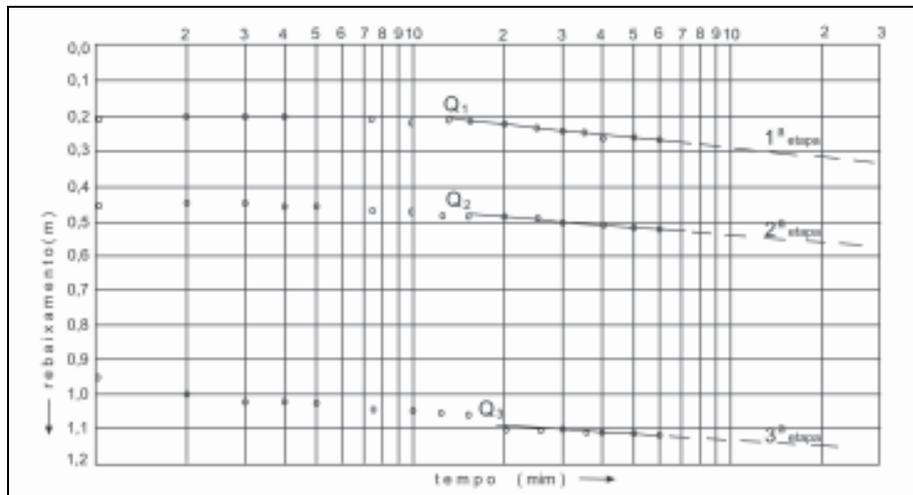

Organize, a seguir, os resultados do teste postos em gráfico conforme a tabela - Disposição dos resultados de teste de bombeamento em etapas.

Os valores de (rebaixamento) correspondentes a cada etapa devem ser:

disposição dos resultados de teste de bombeamento em etapas				
etapa	Q (m ³ /h)	s (m)	s/Q (m/m ³ /h)	duração (min)
1ª				
2ª				
3ª				
4ª				

Recomendações Gerais

Os testes de produção permitem estabelecer condições relativamente seguras na exploração de poços. Sua realização deveria ser exigência contratual, principalmente por parte dos órgãos públicos, para cada poço que fosse construído. Num planejamento de operação sistemática é condição fundamental a realização de uma campanha de testes em todos os poços em funcionamento. A análise criteriosa dos resultados obtidos certamente conduzirá ao

redimensionamento tanto dos volumes de extração como dos equipamentos de bombeamento, contribuindo para a otimização dos sistemas.

É preciso advertir que os procedimentos descritos visam sobretudo a orientação metodológica e não devem ser entendidos como normas rígidas ou um receituário. O conhecimento das características físicas do aquífero em cada local é o fator que comanda a análise das condições hidráulicas dos poços. Em geral, nos poços perfurados em terrenos granulares os parâmetros hidráulicos seguem mais de perto as formulações teóricas, ensejando maior margem de segurança na interpretação dos resultados de ensaios. O mesmo não se dá nos poços perfurados em terrenos cristalinos ou em rochas fissuradas que, frequentemente, apresentam maior índice de anomalias, dificultando a interpretação. Nestes casos são necessários cuidados e técnicas especiais pois trata-se de conhecer o regime de alimentação das fendas e fraturas e distinguir os tipos de fluxo da água (laminar e turbulento) que caracterizam localmente o aquífero.

Quando se trata de um campo ou bateria de poços é ainda mais recomendável a realização de estudos especiais, no sentido de quantificar os rebaixamentos produzidos e (re)dimensionar as taxas de bombeamento, minimizando as interferências.

Implementação de Dispositivos de Medição e Equipamentos Auxiliares

A instalação permanente de um hidrômetro junto com um totalizador de horas em cada unidade de bombeamento é a mais recomendável para a medição rotineira da vazão e do volume extraído de um poço. Estes dispositivos tem grande utilidade prática, facilidade de operação e leitura e podem ser utilizados na maioria das situações.

Equipamentos de Medição de Vazão

Os métodos de medição de vazão normalmente utilizados variam grandemente de local para local, em função das características dos sistemas de bombeamento, dos volumes bombeados e das condições e facilidades existentes. Os mais largamente empregados são: recipiente de volume conhecido (tambor aferido ou reservatório); orifício calibrado; vertedor e medidor diferencial. Evidentemente, cada um destes métodos pode ser adequado a uma determinada situação. Porém, na operação sistemática de sistemas, trata-se de implementar instalações permanentes que permitam medir não só a vazão mas, também, o volume total de água

produzido durante um determinado período de bombeamento e o total de horas de funcionamento da bomba.

Equipamentos de Medição de Nível de Água

Para a medição rotineira dos níveis d'água em poços, durante a operação, existem dois tipos de instalação:


- medidor elétrico e tubo lateral para medição;
- medidor pneumático.

a) medidor elétrico - consiste de uma sonda que acusa o nível d'água com o fechamento de um circuito elétrico indicado por um amperímetro, lâmpada e/ou sinal auditivo. Existem dois tipos de instalação da sonda elétrica: uma, em que só um fio com eletrodo na extremidade é descido no interior do poço, completando-se a ligação com o fio terra; quando o eletrodo toca a superfície da água, fecha-se o circuito que é indicado no amperímetro. No outro tipo, dois fios com os respectivos eletrodos ligeiramente espaçados, são descidos no interior do poço; o contato do eletrodo superior com a água fecha o circuito, que é indicado pelo amperímetro. Convém que o fio seja marcado a cada meio metro e numerado de metro em metro, para facilitar a determinação da medida; os intervalos são medidos com trena.

Em ambos os casos é necessário instalar no poço um tubo lateral de (1/2" ou 3/4") para descer a sonda evitando, assim, tanto o enroscamento do cabo, quanto problemas causados por "cachoeira" dentro do poço que, eventualmente, podem fechar o circuito e acusar um falso nível d'água. O tubo deve ser instalado solidário à bomba ficando a extremidade inferior acima do crivo. Em sistemas de dois fios, o tubo pode ser de qualquer material; mas, quando o sistema for de um só fio, o tubo deve ser metálico;

b) medidor pneumático - consiste de um tubo de 1/4" ou 1/8" de diâmetro, de cobre, bronze ou ferro galvanizado, estanque ao escapamento de ar, instalado no poço a cerca de 5 metros acima do crivo da bomba, aberto na extremidade inferior. Na extremidade superior, à superfície, coloca-se um tê no qual são conectados um manômetro e uma válvula de câmara de ar.

O equipamento funciona assim: com uma bomba de bicicleta (ou um compressor) ligada à válvula, injeta-se ar, expulsando a água do tubo. A leitura máxima do manômetro indicará quando a água saiu totalmente do tubo; o manômetro registra então, a pressão da coluna de água no exterior do tubo, ou seja, a altura da coluna no interior do poço, a partir da extremidade inferior do tubo de ar. Na Figura - Medidor pneumático de nível d'água, é apresentado um esquema da instalação, com instruções para medição do nível d'água.

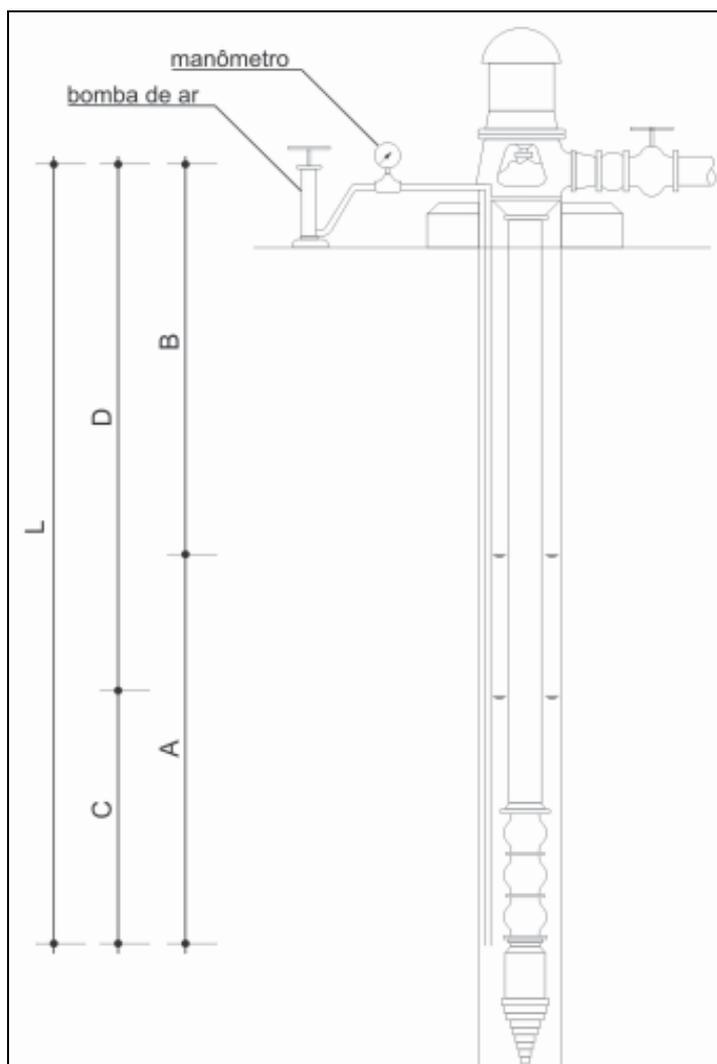

Este método é muito prático e, além disso, econômico. A exatidão da medida é da ordem de mais ou menos 10 cm, sendo adequada para efeito do controle operacional.

Os manômetros registram a pressão em kg/cm^2 , que deve ser convertida em metro de coluna de água ($1 \text{ kg/cm}^2 = 10,33 \text{ metros}$). Para maior facilidade de medida, recomenda-se abrir o

manômetro e marcar no mostrador uma escala em metros, adotando como zero o comprimento da linha de ar. Deste modo, a leitura será feita diretamente, em metros.

a) manômetro - em todos os sistemas de bombeamento que recalcam água a partir da boca do poço deve-se prover a instalação de manômetro no início da linha de recalque, a fim de controlar a pressão de trabalho do sistema;

b) medidor de areia - em todos os casos em que se verifique passagem de areia em poços, é necessário dispor de um medidor de areia, a fim de detectar variações de teor durante a operação. Os tipos mais recomendados são o centrífugador e o cone imhoff - Medidor de areia tipo centrífugador e Medidor de areia (cone imhoff), com as respectivas instruções para manejo. O medidor tipo ciclone efetua uma ligeira centrifugação de parte da água bombeada, decantando a areia numa proveta graduada. O cone imhoff, muito usado em laboratórios de saneamento, é fabricado em vidro ou plástico, com fundo pontiagudo ou arredondado. Para efetuar medições de areia é preferível o de fundo pontiagudo porque permite medir pequenos teores.

O uso de decantadores comuns, valetas ou reservatórios de decantação não é aconselhável, pois, dificilmente acusam incrementos na quantidade de areia, além de serem estruturas de custo relativamente alto.

MEDIÇÕES E TESTES

A medição da vazão extraída do poço deve ser feita diariamente e sempre ao final do período de bombeamento. A medida instantânea pode ser feita por qualquer método, dependendo do tipo de instalação de bombeamento; porém, na operação sistemática é de todo recomendável o emprego de hidrômetro junto com o totalizador de horas.

Para determinação do volume total extraído, no caso de medição instantânea de vazão adota-se a vazão média do período multiplicada pelo tempo efetivo de bombeamento; no caso de medição com hidrômetro totalizador, a leitura é feita diretamente ao final de cada período de bombeamento, referindo o resultado ao tempo de operação indicado no totalizador de horas.

sumário do programa de operação				
medições e atividades	frequência			
	diária	mensal	semestral	anual
vazão	x			
nível inicial	x			
nível estático		x		
nível dinâmico	x			
volume total extraído	x			
tempo de operação	x			
teste de bombeamento		x		
teste de produção				x
análise físico-química			x	x
análise bacteriológica				x
teor de areia				x
processamento de dados		x		
Interpretação			x	
recomendações a manutenção		sempre que necessário		

Níveis D'Água

A medição diária dos níveis d'água no poço deve ser feita no início e no fim de cada período de funcionamento, anotando-se os respectivos tempos de descanso e de bombeamento. Dada a importância fundamental das medidas de nível d'água, são necessários alguns esclarecimentos adicionais.

O nível estático é comumente definido como a posição (profundidade) do nível d'água de um poço em repouso, medida em relação à superfície do terreno, no local. A posição real do nível estático depende do tempo de recuperação do poço, após a parada da bomba, o qual, por sua vez, é função da vazão extraída, do rebaixamento atingido e das características do aquífero. Assim, um nível d'água medido a um dado tempo após desligar a bomba pode ou não ser o nível estático real. Em poços de recuperação rápida e de curto período de bombeamento é provável que o nível estático seja atingido diariamente, o que não ocorrerá com os poços de recuperação lenta e longo bombeamento diário. Por esta razão é preciso distinguir nível estático, que deve ser medido após um período suficientemente longo de descanso do poço e o nível inicial, medido diariamente.

A medida do nível d'água inicial, antes de começar cada bombeamento, é um dado muito importante para referência e interpretação e deve ser feita com cuidado.

Para a medição do nível estático real sugere-se uma frequência mensal, coincidindo com os testes rotineiros de recuperação e bombeamento que exigem interrupção prolongada do sistema. Para obter uma medida fiel, procede-se da seguinte forma:

- analisam-se as medidas de nível inicial e de nível dinâmico feitas em condições similares, verificando possíveis anomalias;
- efetua-se um teste de recuperação;
- ao final do teste, anota-se o nível obtido; se a parte final da recuperação for muito lenta, colocam-se os dados em papel monologarítmico a fim de verificar a tendência da curva e extrapolá-la, em correspondência com a escala dos tempos;
- se o aquífero for confinado, anota-se a hora exata da medida e registra-se a pressão atmosférica, de modo a possibilitar as correções necessárias.

O nível dinâmico, para efeito de operação, significa a profundidade mais baixa do nível d'água no poço atingida ao final de um período de bombeamento a uma dada vazão. A medida deve ser feita pouco antes de desligar a bomba, simultaneamente com a medida de vazão, sempre com o cuidado de registrar o tempo de duração do bombeamento.

Testes de Bombeamento e Recuperação

Mensalmente, aproveitando de preferência períodos de paralisação do sistema para manutenção, deve-se efetuar testes de bombeamento e de recuperação nos poços, visando determinar principalmente a vazão específica e o nível estático. Estes testes são de tipo expedito, a vazão constante; procedendo-se como se fosse uma só etapa de bombeamento, nas condições de funcionamento do sistema. A duração do bombeamento não deve ser inferior a 8 horas; a recuperação deve-se processar durante um tempo igual ou maior, com a devida atenção para a medida do nível estático real.

Testes de Produção

A operação programada torna imprescindível a execução de teste de produção, a fim de avaliar as perdas de carga e a eficiência do poço. Sugere-se uma frequência anual para este tipo de teste. De acordo com a experiência prática e as condições do aquífero, é quase sempre

possível encurtar os tempos de bombeamento em cada etapa para 2 ou 3 horas em média e obter bons resultados

Teor de Areia

Um grande número de poços perfurados em sedimentos, devido a deficiências de construção, deixam passar areia durante o bombeamento, acarretando efeitos prejudiciais a bomba e ao próprio poço. Os limites permissíveis de teor de areia são fixados por critérios dos fabricantes de bombas e variam de 10 a 20 partes por milhão. Estes critérios devem ser admitidos com reserva porque, na operação de poços, os incrementos do teor de areia na água são indicadores de problemas no poço, mesmo que não excedem os limites tolerados pela bomba. Por isso é necessário o controle sistemático da produção de areia a fim de detectar e analisar qualquer variação de teor que ocorra. As medidas devem ser efetuadas a qualquer tempo, sempre que se observe aumento na passagem de areia e regularmente, por ocasião da execução de testes de bombeamento ou de produção.

Análise Físico-Química da Água

A determinação periódica da qualidade físico-química da água extraída é de importância básica na operação e manutenção, a fim de detectar a tempo efeitos nocivos da água no poço que, geralmente, se processam de maneira lenta e gradativa. Sugere-se efetuar duas categorias de análises, a saber:

- análise parcial, a cada 6 meses;
- análise completa, a cada ano.

A análise parcial abrange determinações relativamente simples que, pela sua importância, devem ser feitas no campo, com equipamentos adequados. Na Tabela - Análise físico-química parcial de campo - é sugerida uma lista de determinações a serem efetuadas.

A análise completa inclui, além das determinações de campo, os parâmetros analisados em laboratório.

análise físico-química parcial de campo	
parâmetro	determinação
cor	tubo Nessler
odor	olfato
teor de areia	medidor
pH	aparelho medidor de pH
condutividade	condutivímetro
temperatura	termômetro

Análise Bacteriológica

A água de um poço bem construído, protegido e desinfectado logo após a perfuração, dificilmente poderia apresentar qualquer problema de qualidade bacteriológica. Porém, frequentemente ocorrem casos de contaminação, ignorados e não detectados porque em geral coleta-se água para análise no reservatório ou na rede de distribuição, após passar por cloração, e não na saída do poço.

É necessário efetuar com rigidez, sempre que haja suspeita de contaminação e pelo menos uma vez por ano, o exame bacteriológico da água amostrada na boca do poço. Os principais motivos para isto são os seguintes:

- a possível existência de fonte de poluição do aquífero, não detectada no estudo de locação do poço ou desenvolvida após a sua construção; este fator é particularmente importante em poços perfurados em aquíferos fissurados;
- o desenvolvimento de contaminações durante a operação:
 - a) na substituição ou reparo do equipamento de bombeamento, sem desinfecção posterior;
 - b) na introdução de fios no poço, para medição de nível d'água;
 - c) na execução de reparos no poço, como a complementação de material de pré-filtro, re-desenvolvimento, sem desinfecção posterior.

A coleta de água para análise bacteriológica requer cuidados especiais, treinamento e consciência pelo pessoal encarregado, no sentido de evitar contaminação acidental no momento da amostragem, deturpando os resultados. Recomenda-se observar as seguintes instruções:



- a coleta de água para exame bacteriológico deve ser sempre realizada em primeiro lugar, antes de qualquer outra coleta;
- abrir a torneira ou registro de saída d'água junto ao poço e deixar escoar por 5 minutos;
- fechar a torneira ou registro e flambá-la;
- abrir a torneira ou registro a meia seção e continuar flambando durante 1 minuto;
- no momento da coleta abrir rapidamente o frasco esterilizado, sem lavá-lo com a própria amostra, tendo o cuidado de não deixar que a tampa toque em qualquer superfície e de não tocar no bocal do frasco;
- segurar o frasco pela base e enchê-lo até 4/5 do seu volume;
- fechar rapidamente o frasco, fixando o material protetor ao redor do gargalo;
- se em 1 hora não for possível levar a amostra ao laboratório, guardá-la a uma temperatura de 100°C durante 8 horas no máximo.

10.9.2 MANUAL DE OPERAÇÃO DO FILTRO DESFERRIZADOR E ABRANDADOR

1



CLIENTE: DESPRO

**FILTRO REMOVEDOR DE FERRO E MANGANÊS
STARF - 3.000 e ABRANDADOR SPCa-250**

PROJETOS: 2.409-JSL-13

MANUAL TÉCNICO

MANUAL DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO



1 – INTRODUÇÃO:

Este manual tem por objetivo, suprir as informações necessárias para a operação e manutenção do Sistema Tratamento de água Removedor de Ferro e/ou Manganês – STARF - por processo de filtração em leito de Controll MF-574 e suprir as informações necessárias para operação do abrandador de água SPCa-850.

2 – CONCEPÇÃO:

O sistema STARF é recomendado para tratamento de águas superficiais e subterrâneas em geral, com contaminação de ferro, manganês, arsênio e ácido sulfídrico.

A água tratada atende às características de potabilidade e utilização industrial, devendo, no entanto, ser complementada com outro sistema de tratamento, quando a utilização da água tratada assim exigir.

O tratamento é obtido através de equipamento compacto, fabricado em chapa de aço carbono, funcionando sob pressão.

O sistema é ainda operado por controle manual sendo dotada dos seguintes acessórios:

- Válvula de controle multifuncional.
- Medidores de Pressão.
- Válvula de Alívio de Pressão.

3 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO:

A água a ser tratada é bombeada passando no sentido descendente, através de um fundo superior com crepinas de polipropileno, tipo disco, desta forma a água passa uniformemente pelo leito de areia e passando pelo leito de Controll MF-574, onde através do processo de oxidação e adsorção os cátions ferro e manganês são removidos.

A lavagem é feita do modo convencional fazendo-se passar toda a água no sentido de baixo para cima, o que fluidiza o leito e faz desprender as partículas retidas. Devido à disposição do leito filtrante em relação ao sentido de percolação e a elevada taxa de filtração utilizada, a lavagem é feita normalmente com água filtrada para lavagem do filtro.

4 – DESCRIÇÃO TÉCNICA E CONSTRUTIVA DO EQUIPAMENTO:



4.1 - FILTRO STARF® - 10M

4.1.1 - Especificações Técnicas Construtivas do Filtro:

Número de filtros: 01
 Diâmetro: 800 mm
 Altura cilíndrica: 1.200 mm
 Material: aço carbono SAE 1010/1020
 Norma de fabricação: ASME Seção VIII - Divisão I
 Distribuidores de fundo: crepinas de disco em polipropileno
 Tampa de visita: 02 peças
 Preparação de superfície: jateamento SA2 ½
 Revestimento interno: epóxi água potável
 Revestimento externo: poliuretano verde segurança
 Tubulações: PVC cola de 1 ½ polegadas

4.1.2 - Especificações Técnicas Operacionais dos Filtros:

Taxa de filtração: 20,89 m³/h/m²
Pressão máxima de trabalho: 6,0 Kgf/cm²
Pressão mínima de trabalho: 2,0 Kgf/cm²
Composição do leito filtrante:

Camadas	Granulometria- mm	Altura da camada - mm	Quantidade - Kg
CONTROLL MF 574	0,35 a 0,85	672	675

4.1.3 - Retro-lavagem – Etapa de Limpeza do Filtro:

Vazão: 31,5 m³/h
Tempo: 03 a 06 minutos/cada ciclo
Periodicidade entre as retro-lavagens (ciclo): de 01 a 02 a cada 24 horas de filtração contínua.
Consumo de água em cada processo de lavagem: média de 0,9 m³
Utilização de água filtração (limpa): bombeada do reservatório pulmão, por intermédio de uma bomba centrífuga com vazão citada acima (água limpa).

Nota:

A vazão citada acima é fundamental para que haja a expansão do leito (média de 5,0 %) e máxima eficiência da retro-lavagem (limpeza dos leitos). Se todas as especificações técnicas e operacionais não forem seguidas corretamente haverá comprometimento na remoção contínua do ferro e do manganês.

4.1.4 - Acessórios:



Válvula de controle multifuncional: 01 peça
Válvula de alívio de pressão: 01 peça
Manômetro: 01 peça
Bomba dosadora de cloro: 01 peça
Reservatório para solução de cloro: 50 litros

4.1.5 - Perda de Carga no Filtro:

Na filtração: a perda de carga no filtro pode atingir 0,8 Kgf/cm²
Na retro-lavagem: a perda de carga no filtro pode atingir até 1,4 Kgf/cm²

4.2 - ABRANDADOR SPCa-250

4.2.1 - Especificações Técnicas Construtivas do Abrandador:

Número de filtros: 01
Diâmetro: 1.000 mm
Altura cilíndrica: 1.800 mm
Material: aço carbono SAE 1010/1020
Norma de fabricação: ASME Seção VIII - Divisão I
Distribuidores de fundo e superfície: crepinas de disco em polipropileno
Tampa de visita: 02 peças
Preparação de superfície: Jateamento SA 2 ½
Revestimento interno: epóxi água potável
Revestimento externo: poliuretano verde segurança

4.2.2 - Especificações Técnicas Operacionais dos Filtros:

Vazão projetada: 10,5 m³/hora
Campanha: 252 m³
Ciclo de campanha: 24 horas
Troca Iônica: tipo leito co-corrente
- Funcionamento: fluxo descendente
- Regeneração: fluxo descendente
Quantidade: 01
Pressão de trabalho: 6,0 Kgf/cm²
Pressão mínima de trabalho: 2,0 Kgf/cm²

4.2.3 - Elementos Externos:

Tubos: PVC cola de 1 ½ polegadas
Válvula de controle multifuncional: 01 peça
Válvula de alívio de pressão: 01 peça



- Manômetro: 01 peça

4.2.4 - Sistema de Regeneração:

- Regenerante: cloreto de sódio isento de iodo
- Consumo de regenerante por campanha: 127,5 quilos
- Concentração de solução regenerante: 14,16 %
- Tanque de polietileno de 900 litros: 01 peça
- Tempo aproximado para regeneração: 80 minutos

5 – MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE:

5.1 – Filtro removedor de ferro manganês:

- Antes de fazer o carregamento do filtro, recomendamos a averiguação das crepinas distribuidoras de fundo, que podem ter sofrido alguma avaria durante o transporte. Esta averiguação deverá ser feita através da boca de visita inferior onde o responsável deverá ter o cuidado evitando a quebra de alguma peça.
- Abrir as tampas de visita superior do filtro e adicionar vagarosamente os 675 quilos de CONTROLL MF-574.

Após inserir todo o leito filtrante fechar a tampa superior.

6 – PARTIDA DO SISTEMA:

As seguintes precauções devem ser tomadas na partida da instalação:

Fazer três lavagens em contra-corrente com água limpa para bem assentar o leito e eliminar eventuais bolhas de ar. Cada lavagem inicial deverá durar de cinco a dez minutos, com intervalos de cinco minutos, após o que, os filtros não mais deverão ser esvaziados.

7 – CONTROLE DE OPERAÇÃO:

É importante chamar a atenção do operador para as possíveis variações na qualidade de água bruta, o mesmo deve estar ciente das eventuais necessidades de reajustes no procedimento operacional, que deve ser baseado não somente nos resultados de testes de laboratório, mas também na experiência do operador e nos resultados obtidos na operação do próprio equipamento.

Os ajustes deverão ser feitos, visando a melhor qualidade de água tratada possível.



7.1 - FILTRO STARF® - 10M

7.1.1 - Operação Normal:

Visa a obtenção de água filtrada e abrandada, pronta para o uso.
Manter o volante da válvula na posição de **Serviço** (Service).

7.1.2 – Retro-lavagem do Sistema:

- **Vazão:** 31,5 m³/h
- **Tempo:** 03 a 06 minutos/cada ciclo
- **Periodicidade entre as retro-lavagens (ciclo):** de 01 a 02 a cada 24 horas de filtração contínua.
- **Consumo de água em cada processo de lavagem:** média de 3,15 m³
- **Utilização de água filtração (limpa):** bombeada do reservatório pulmão, por intermédio de uma bomba centrífuga com vazão citada acima (água limpa).

PROCEDIMENTO PARA RETRO-LAVAGEM:

Girar o volante da válvula para posição **Retrolavar** (Back Wash) e ligar a bomba de retro-lavagem durante 10 minutos.

A retro-lavagem do filtro também pode ser realizada para a retirada de ar do equipamento

LAVAGEM DO LEITO FILTRANTE:

Iniciar a filtração mantendo a válvula na posição **Lavagem rápida** (fast rinse), drenando a água filtrada durante 30 segundos, objetivando o descarte da água do início de filtração que poderá apresentar turbidez devido ao assentamento do leito. Após esse tempo voltar a operação normal.

COLETA DE AMOSTRA:

Utilizar a torneira localizada na tubulação de saída do filtro para coleta de água filtrada para controle analítico.

7.2 - ABRANDADOR SPCa-250

7.2.1 - Introdução:

- É importante que seja chamada a atenção do operador para as possíveis variações que possam ocorrer na água, alterando as características da água abrandada.
- Deverá haver um controle sobre a água a ser utilizada para que não fuja as necessidades de seu uso.



- ❑ A alteração da qualidade da água poderá eventualmente alterar o ciclo de operação entre duas regenerações. Os ajustes a serem feitos devem ter base em testes de laboratórios, mas também dependem da experiência do operador que deverá visar à produção da melhor qualidade de água abrandada.
- ❑ O procedimento a seguir deverá ser efetuado sempre que a água coletada na torneira localizada na saída do equipamento, apresentar coloração vermelha em teste qualitativo com o indicador Controll SINE (indicador de dureza).

7.2.2 - Operação:

- ❑ Visa à obtenção de água abrandada, pronta para o uso.
- ❑ Manter o volante da válvula na posição de **Serviço** (Service).

7.2.3- Regeneração da resina:

A regeneração da resina será feita quando o teste qualitativo com indicador Controll SINE apresentar coloração vermelha. O teste deverá ser feito conforme a descrição a seguir:

- ❑ Coletar uma amostra de água (meio copo) na torneira, adicionar 02 duas gotas de indicador Controll SINE e agitar. A água apresentará as seguintes situações:
- ❑ Cor azul indica água sem calcário (água boa)
- ❑ Cor vermelha indica água com calcário (necessidade de regeneração)

Tendo o ocorrido à segunda situação, proceder conforme descrito a seguir:

7.2.4 - Preparação da Solução de Cloreto de Sódio:

- ❑ Colocar 127,5 quilos de cloreto de sódio no tanque de polipropileno. Iniciar o enchimento do mesmo com água limpa até completar um volume de 900 litros de solução.
- ❑ Agitar a solução até a solubilização total do cloreto de sódio.
- ❑ O cloreto de sódio a ser utilizado no procedimento deverá ser isento de iodo.

7.2.5 – Retro-lavagem do abrandador:

- ❑ Girar o volante da válvula para posição II **Retrolavar** (Back Wash) durante 10 minutos.
- ❑ A retro-lavagem do abrandador só será realizada quando for necessária a regeneração da resina ou retirada de ar do equipamento.

7.2.6 – REGENERAÇÃO DA RESINA:

- ❑ Girar o volante da válvula para posição **Regeneração** (Brine Slow) até esgotar toda a



solução de sal.

7.2.7 – Retirada do excesso de solução regenerante:

- Girar o volante da válvula para posição **Lavagem Rápida** (Fast Rinse) durante o período de 20 minutos. Após esse tempo realizar teste com indicador controll SINE na água coletada na torneira, caso a água apresentar coloração azul voltar para posição I operação normal de **Serviço** (service). Caso a água apresentar coloração vermelha continuar o procedimento de **Lavagem Rápida** até que o teste na água apresente coloração azul.
- **OBS:** Todas as manobras realizadas na operação do equipamento deverão ser feitas de forma suave, evitando avarias na válvula operacional.

8 – Sistema de dosagem de cloro e alcalinizante:

- É importante chamar a atenção do operador para as possíveis variações na qualidade de água bruta, o mesmo deve estar ciente das eventuais necessidades de reajustes no procedimento operacional, que deve ser baseado não somente nos resultados de testes de laboratório, mas também na experiência do operador e nos resultados obtidos na operação do próprio equipamento.
- Os ajustes deverão ser feitos, visando a melhor qualidade de água tratada possível.
- Ao preparar a solução de cloro e/ou alcalinizante deve-se evitar resíduos sólidos; usando tabletes, é necessário dissolvê-los totalmente, para evitar o entupimento dos canais do dosador.

8.1 – Preparo da solução de cloro:

- Produto utilizado hipoclorito de sódio comercial (10%).
- Usar a seguinte fórmula para se achar a quantidade de hipoclorito de sódio a ser colocado no tanque.

$$S = \frac{V.Q.t}{10.d.C}$$

S= quantidade de hipoclorito de sódio a ser colocado no tanque em ml.

V= volume do tanque em litros

Q= Vazão da água a tratar, em litros/hora

t= taxa de cloração desejada em ppm

d= vazão da bomba dosadora desejada em litros/hora

C= concentração em % do cloro livre do hipoclorito de sódio

Exemplo:

V= 50 litros, Q= 2.000 litro/hora, t=1,0 ppm, d= 0,25 litros/hora, C=10%.



$$S = \frac{50 \times 2.000 \times 1,0}{10 \times 0,25 \times 10} = \frac{100.000}{25} = 4.000 \text{ ml}$$

- Deverá ser colocado 30 litros de água no tanque adicionar 4 litros de hipoclorito de sódio a 10% no e completar os 50 litros do tanque com água e homogeneizar a solução. Regular a bomba dosadora em 50% e acionar a mesma sempre que a bomba de alimentação seja acionada.

Observação:

- Estes valores são estimados sendo que poderão haver variações que devem ser ajustadas na planta.

Teste de Cloro e pH. Esse teste poderá ser realizado através de um kit de piscina.

- 1- Encher o frasco de teste com a água a ser testada, até a marca;
- 2- Adicionar 4 gotas de O-Toluidina no tubo correspondente ao cloro (CL) e 4 gotas de vermelho de fenol no tubo correspondente ao pH, agitar e observar se a mistura adquirirá cor;
- 3- Comparar a cor com a escala ao lado para identificar o residual obtido;
- 4- A quantidade ideal de cloro livre na água deverá oscilar entre 0,2 e 2,0 ppm e o pH entre 6,5 e 9,0, respeitando desta forma os limites exigidos pela portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.

Se a concentração de cloro livre na água filtrada estiver fora dessa faixa, deve-se ajustar a dosagem através do seletor da bomba dosadora para mais ou para menos.

9 – MANUTENÇÃO:

9.1 - Filtro e Tubulações:

O filtro e as tubulações devem ser inspecionados continuamente abrangendo todos os pontos, tanto de operação como no aspecto externo, com a finalidade de mantê-los com uma conservação dentro dos padrões mínimos necessários, eliminando-se desta forma eventuais problemas futuros que possam comprometer o sistema por uma manutenção que não tenha sido efetuada corretamente. A manutenção mínima recomendada é a seguinte:

9.1.1 - Filtro:

Deve ser parado uma vez por ano, esvaziado, sendo efetuada uma inspeção interna, verificando-se eventuais formações de bolhas no revestimento interno e para eliminá-los, devem ser aplicadas duas demãos de epóxi amina para água potável a pincel, depois de bem lixado.



Todos os componentes internos do aparelho também devem sofrer inspeção, principalmente as crepinas distribuidoras de água, fazendo-se uma aferição minuciosa.

Caso elas apresentem qualquer irregularidade, devem ser trocadas.

O aspecto externo dos vasos deve ser mantido com suas características originais, executando sempre que necessário, uma pintura de proteção dentro dos padrões estabelecidos pelo projeto.

9.1.2 - Tubulações:

Toda a tubulação deve ser inspecionada continuamente eliminando-se eventuais vazamentos que porventura surgirem durante a operação do sistema, utilizando-se dos recursos e ferramentas adequados.

O aspecto externo das tubulações deve ser mantido com as suas características originais, executando sempre que necessário, uma pintura de proteção, dentro dos padrões estabelecidos pelo projeto.

9.2 - Leitos filtrantes:

Estes produtos tem um tempo de vida útil limitado, podendo estender-se desde que as operações de

retro-lavagem sejam efetuadas rigorosamente, conforme manual de instrução, pois uma eventual falha de operação poderá comprometer toda a carga de leito contida no sistema.

Numa eventual manutenção na instalação, recomendamos abaixo o mínimo necessário para a sua conservação, sendo:

9.3.1 - Em caso de parada do sistema, para uma manutenção externa, o filtro contendo este produto, deverá ser mantido com seu leito cheio de água.

12.3.2 - Quando da eventual retirada do leito do filtro, esta deverá ser armazenada em reservatórios adequados, livres de qualquer impureza e matéria orgânica, com uma quantidade de água para mantê-lo úmido e conseqüentemente conservando sua estrutura física e química.

9.4 - Válvulas:

As válvulas do sistema devem ser inspecionadas continuamente abrangendo todos os pontos, tanto de operação como o seu aspecto externo, seguindo os seguintes critérios:

9.4.1 - As conexões que porventura apresentarem vazamentos, deverão ser consertadas rapidamente, com método e ferramentas adequadas.

9.4.2 - Todas as válvulas de comando manual deverão ser submetidas a uma inspeção visual, verificando-se e eliminando-se eventuais vazamentos em suas gaxetas e hastes.

Toda e qualquer manutenção que as válvulas forem submetidas, deverá ser efetuada cuidadosamente, nunca se utilizando de recursos primitivos, como por exemplo, o apoio em uma válvula para manutenção de outra.



9.5 - Instrução Geral:

Todas as instruções contidas neste manual devem ser realizadas cuidadosamente.

Em um eventual acidente, provocado por reagentes químicos, o operador deverá recorrer imediatamente a um ponto de água mais próximo, a fim de remover o reagente da parte afetada, e seguir diretamente a um ambulatório médico mais próximo da região.

Para evitar que acidentes aconteçam recomendamos principalmente que na manipulação dos reagentes químicos, o operador esteja sempre bem protegido com roupas especiais, como também, capacete, óculos, luvas, etc...

10 – DESENHOS DO SISTEMA:

Em anexo.